

საზოგადოებრივი ცენტრი

ქ. ბაღდათი

სუსტი დენების ნაწილი

მთ. არქიტექტორი

მ. ბარბაქაძე

ძირითადი მუშა ნახაზების ნუსხა

ფურცელი	დასახელება	შენიშვნა
სს-1	საერთო მონაცემები. პირობითი აღნიშვნები. სპეციფიკაცია	
სს-2	სართულის გეგმა 0.00 ნიშნულზე	

პროექტით გათვალისწინებულია შენობის სახანძრო სიბნაღიზაცია შენობის სახანძრო სიბნაღიზაციით უზრუნველსაყოფად არქივის ოთახში ღებვა სახანძრო სიბნაღიზაციის პანელი, რომელიც ჩართულია აღბილობრივ დაცვის სამსახურში.

კვამლის დეტექტორები მაგრდება ჭერზე, ოთახის გეომეტრიულ ცენტრში.

ხელის დეტექტორები და სირენა მაგრდება ევაკუაციის გზებზე, ვერტიკალურ კედელზე. ხელის დეტექტორის დაქმნების სიმაღლე h=1.5მ იატაკიდან, ხოლო სირენის h=1.5მ ჭერიდან.

ქსელი სრულდება ეკრანირებული კაბელით St 2X2X0,8 დახურულად, შეკიდულ ჭერში და ზოგან საკაბელო არხში.

სპეციფიკაცია

№	დასახელება	ბანზ. ერთ.	რ-ბა
1	სახანძრო სიბნაღიზაციის პანელი	კომპ.	1
2	კვამლის დეტექტორი SSD-521	ცალი	24
3	თბური დეტექტორი	ცალი	2
4	ხელის ღილაკიანი (შუშის) დეტექტორი FT-513	ცალი	1
5	სირენა სტრობ-სანათიით 100 dB sounder-2460	ცალი	1
6	სამაბრი ძირი UCB 501-1	ცალი	26
7	კაბელი St 2X2X0,8	მეტრი	210
8	საკაბელო არხი	მეტრი	70
9	არხდამჭერი	ცალი	30

			ძ. ბაღდათი საზოგადოებრივი ცენტრი			
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა				
დირექტორი						
მთ. არქიტექტორი	მ. ბარბაქაძე					
				თარიღი 2019 წ.		
				ფურცელი	ფურცლები	მასშტაბი

პირითადი მუშა ნახაზების ნუსხა

ფურცელი	დასახელება	შენიშვნა
სდ-1	საერთო მონაცემები. სპეციფიკაცია	
სდ-2	სართულის გეგმა 0.00 ნიშნულზე	

პროექტით გათვალისწინებულია შენობის კომპიუტერიზაცია, ტელევიზია.

კომპიუტერიზაცია ხორციელდება სერვერის ოთახიდან რეკის მეშვეობით. კომპიუტერული ქსელის ერთი მხარე დაერთებულია რეკში განლაგებულ გამანაწილებელ პანელზე (P-PANELL), ხოლო მეორე მხარე უერთდება სააბონენტო Rj-45 ტიპის როზეტს.

კომპიუტერული ქსელი სრულდება UTP-5 მმ-5 კატეგორიის კაბელით. კომპიუტერული ქსელი სრულდება დახურულად შეკიდულ ჭერში და ზოგან საკაბელო არხში.


სერვერის ოთახში რეკისტვის უნდა იქოს გათვალისწინებული ორი როზეტი 220ვ უწყვეტი დენის წყაროთი.

რეკები ერთმანეთთან სართულებზე დაკავშირებული UTP-6 ტიპის კაბელით (შესაძლებელია ოპტიკური კაბელით).

სპეციფიკაცია

№	დასახელება	განზ. ერთ.	რ-ბა
1	კომპიუტერის სადისტრიბუციო კოლოფი (HUB-16)	ცალი	1
2	პანელა (P-Panel) 5E 24p	"	3
3	რეკი H-12 600x600მმ; წონა 50კგ. კარადა-კედელი, მიწის კარი, საკეტი	"	1
4	კომპიუტერის სადისტრიბუციო კოლოფი (HUB-16)	"	1
5	კომპიუტერის იატაკის როზეტი პლასტმასის ბუდით (ორბუდიანი) Rj-45	"	5
6	კაბელი UTP-5 მმ-5 კატეგორიის	მეტრი	300
7	კაბელი UTP-5 მმ-6 კატეგორიის	მეტრი	50
8	საინსტალაციო მილი d=16მმ	მეტრი	30
9	ტელეანტენა	კომპ.	1
10	ანტენის გამაძლიერებელი	ცალი	1
11	სატელევიზიო როზეტი (ორბუდიანი)	ცალი	1
12	კაბელი Rj-6	მეტრი	70

			ქ. ბაღდათი საზოგადოებრივი ცენტრი			
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა				
დირექტორი				თარიღი 2019 წ.		
მთ. არქიტექტორი	მ. ბარბაქაძე					
				ფურცელი	ფურცლები	მასშტაბი

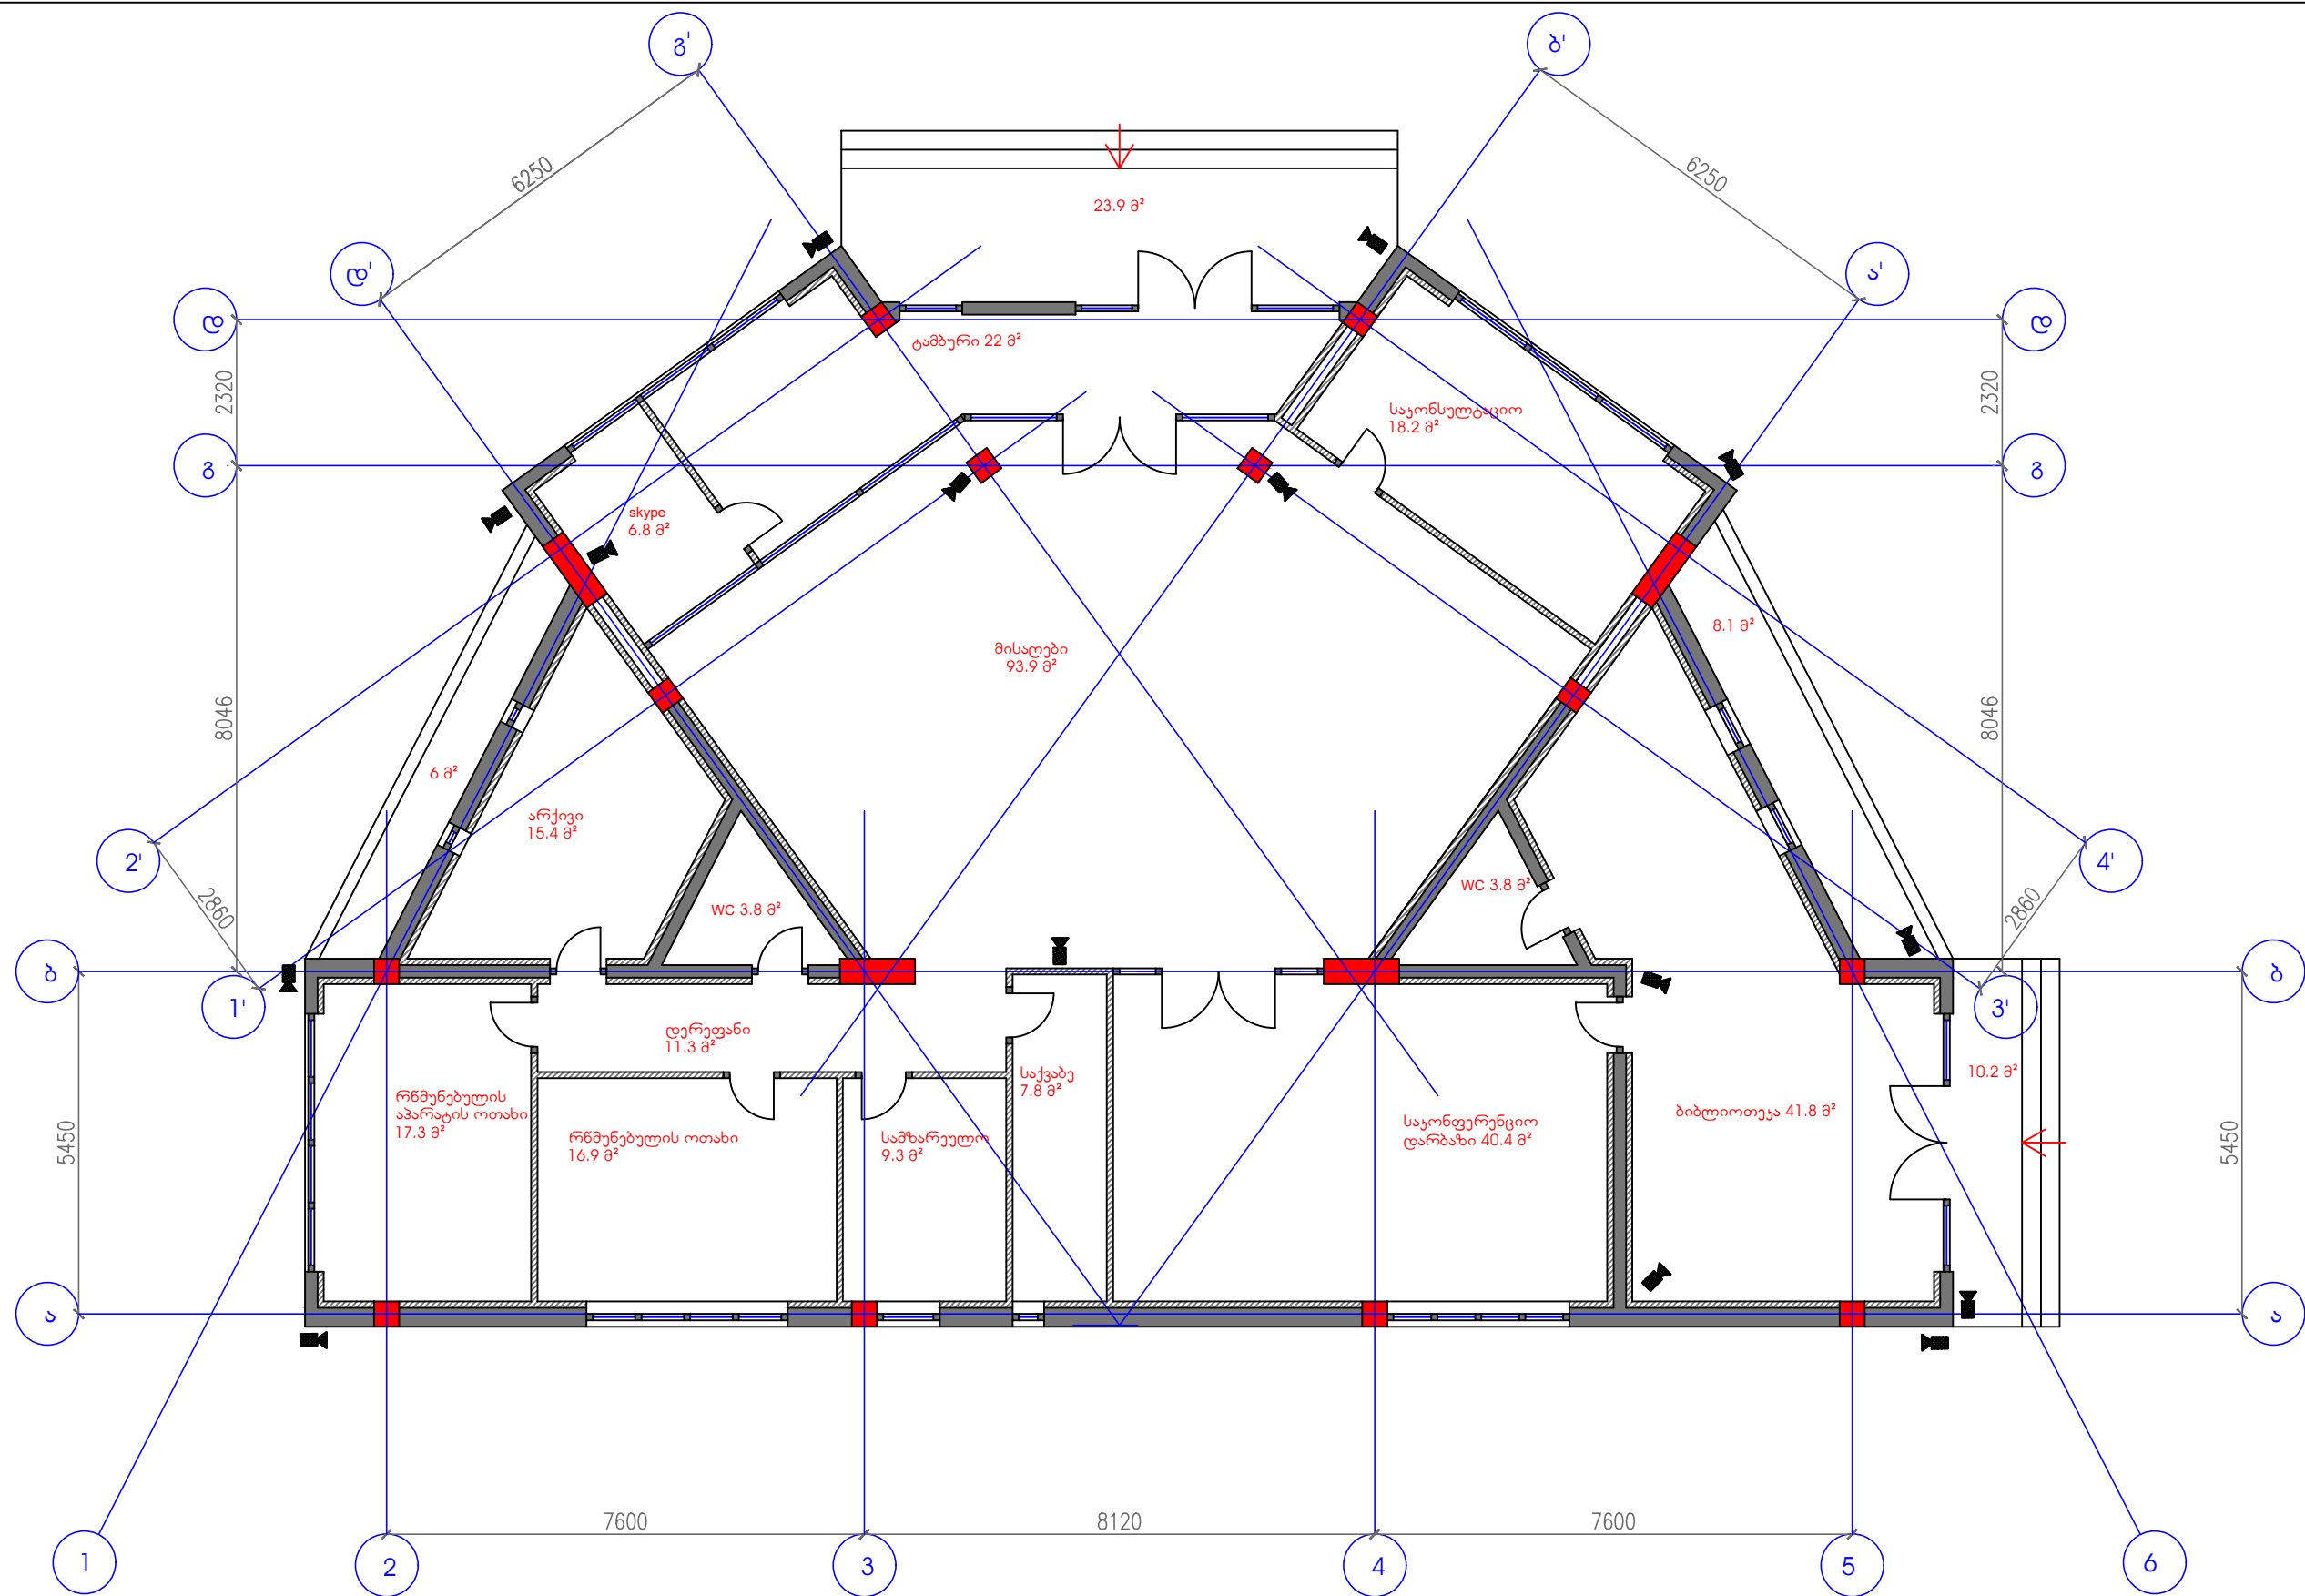


შენიშვნა:
 გარე კამერების ღარიდან სიმაღლე 3-3.5 მეტრი,
 შიდა კამერების ღარიდან სიმაღლე 2-2.5 მეტრი,
 სკაიპის ოთახის კამერის ღარიდან სიმაღლე 2 მეტრი.

❏ 30ფეო კამერა--- 15 ცალი

			ქ. პაღლათი საზოგადოებრივი ცენტრი			
თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა	სუსტი ღენები			
მთ. არქიტექტორი მ. გარბაძე					თარიღი 2019 წ.	
			სართულის გეგმა		ფურცელი	ფურცლები
					მასშტაბი	

სართულის გეგმა
მ. 1:100
კომპიუტერული ქსელის და ელ.როზეტების განლაგების სქემა

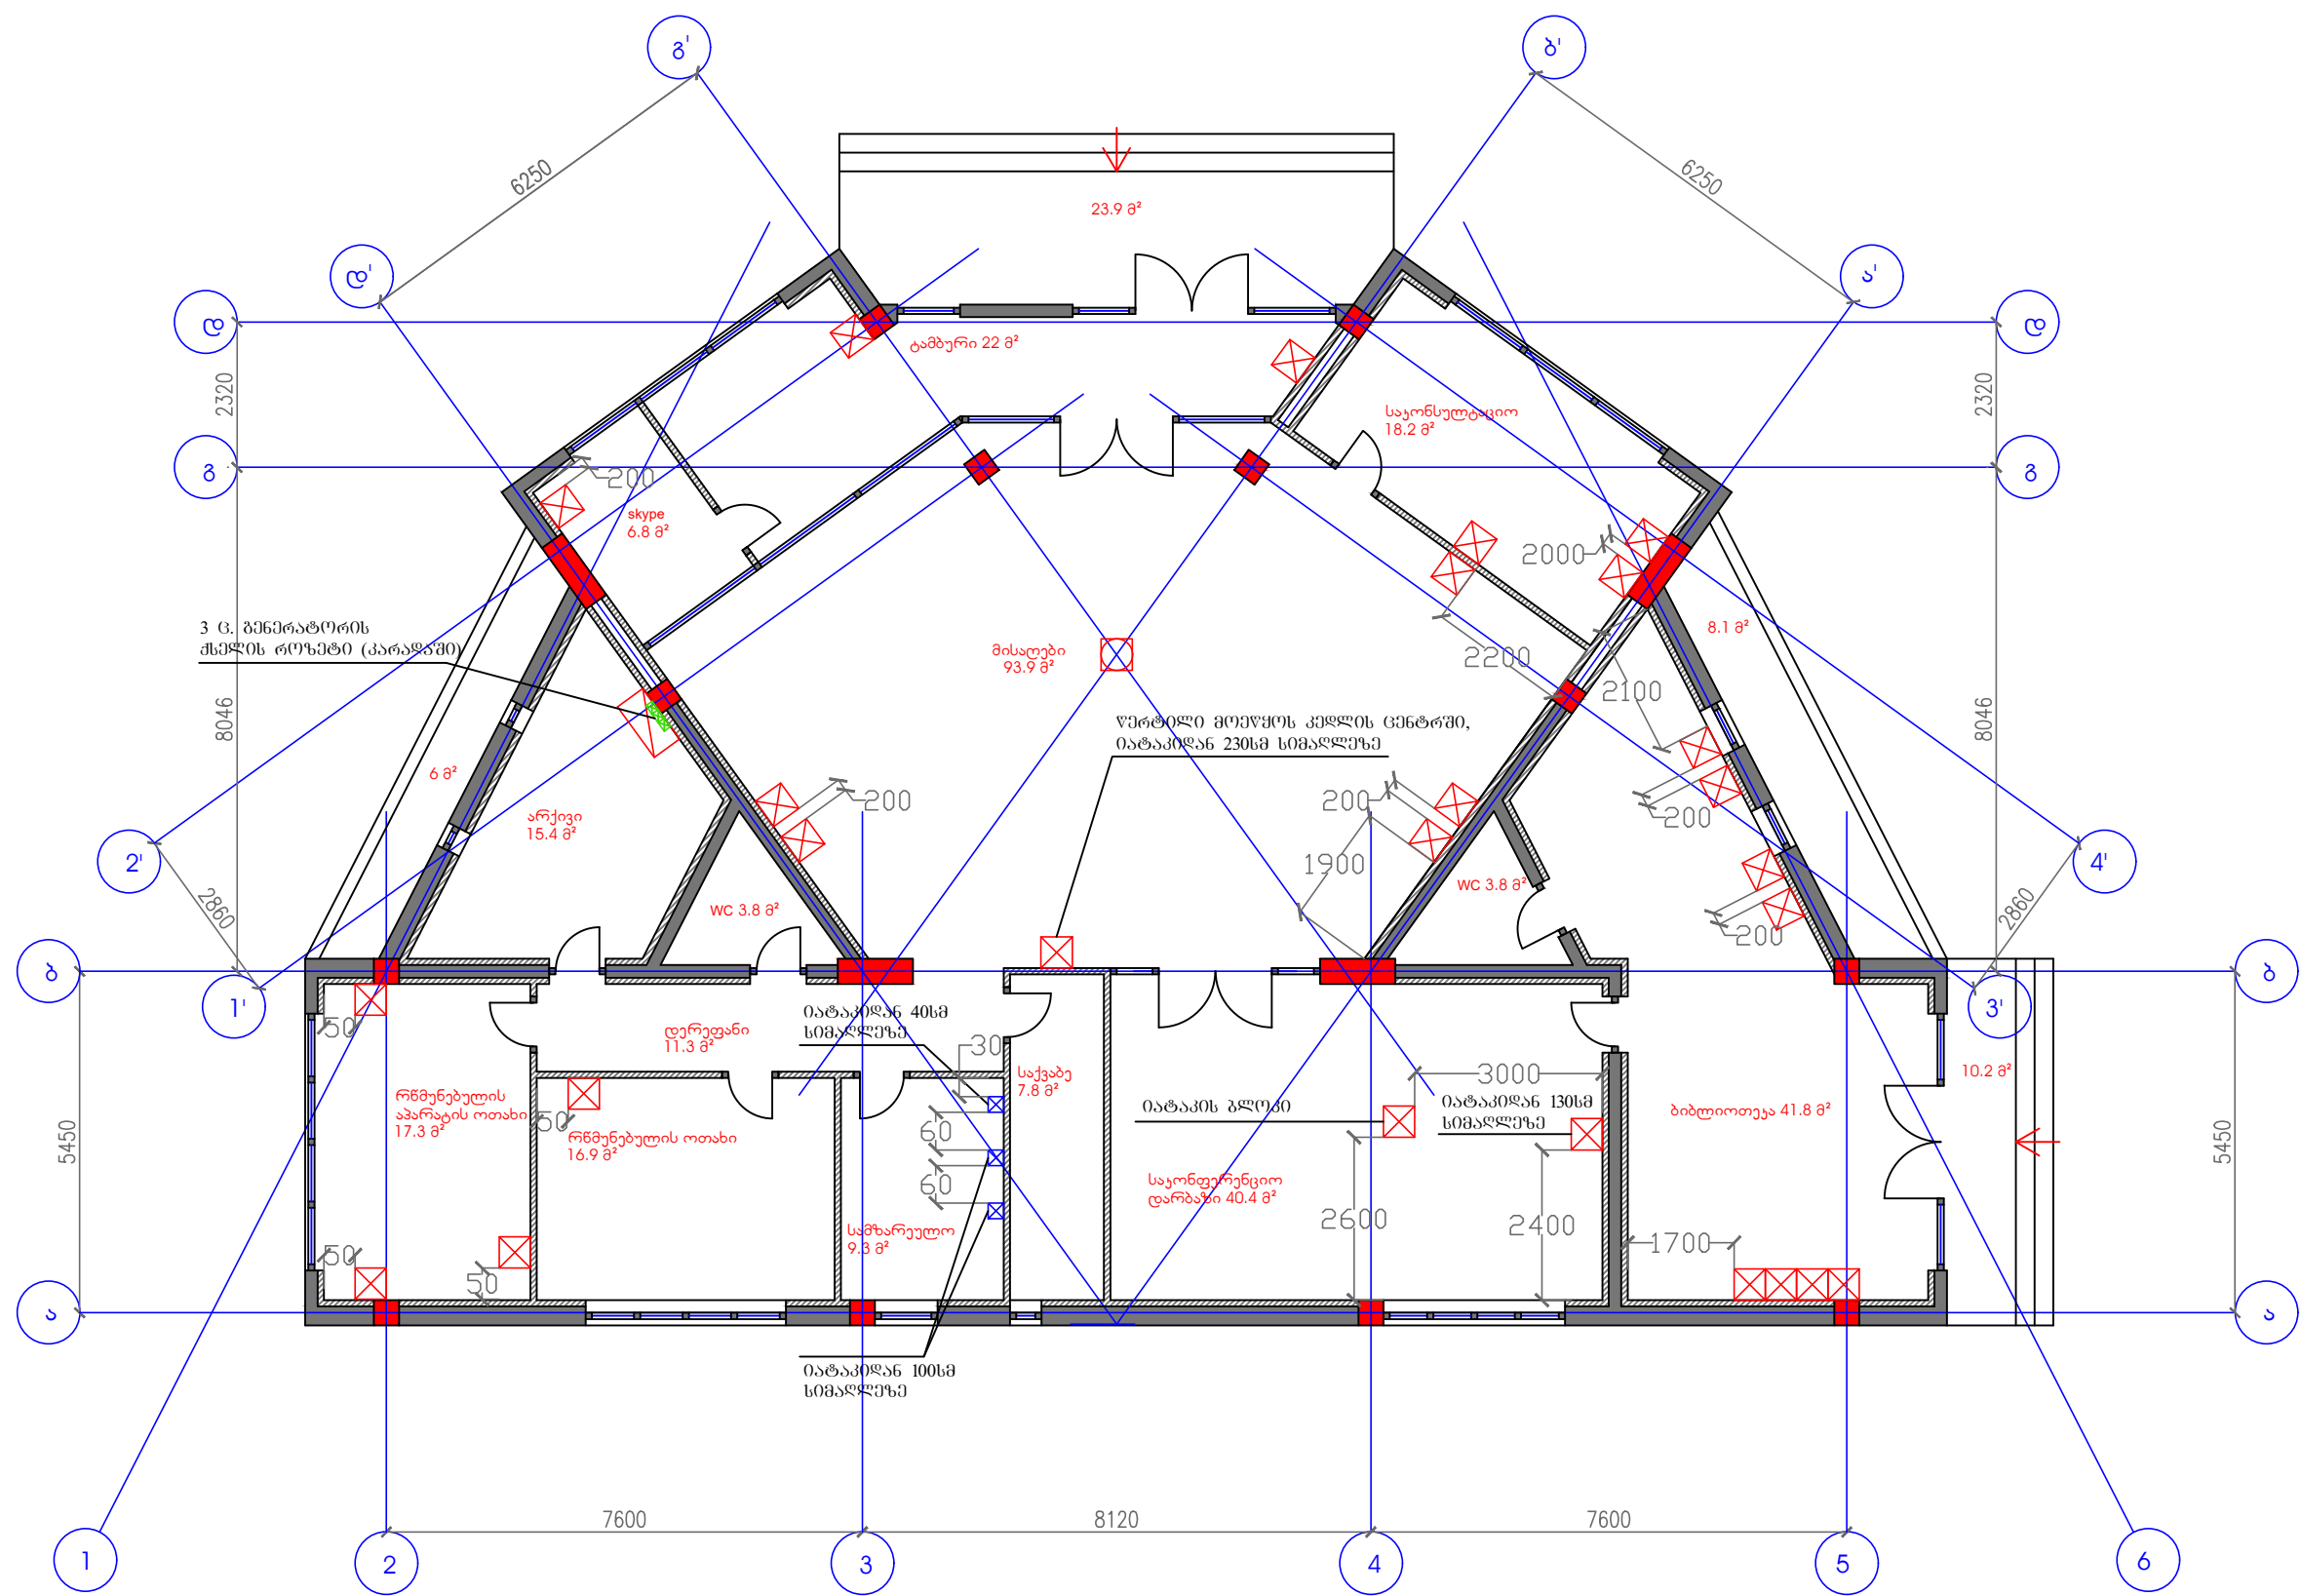

- ⊠

გლოკი შედგება: 2 ც. კომპიუტერის ქსელის როზეტი, 1 ც. გენერატორის ქსელის როზეტი, 2 ც. ქალაქის ქსელის როზეტი.
- ⊠


WI-FI განთავსდეს ჰერზე
- ⊠

რეკის კარაღა
- ⊠

როზეტი
- გლოკები, რომლებსაც არ აქვს მიითითებული სიმალე, მოეწეოს იატაკიდან 30 სმ-ზე.

			ქ. გაღვითი სახოგალომბრძივი ცენტრი			
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა		სუსტი ღენები		
მთ. არქიტექტორი მ. ბარბაქაძე			სართულის გეგმა			თარიღი 2019 წ.
						ფურცელი
						ფურცლები
						მასშტაბი

სახანძრო და ღაცვის სიბნელის სიბნელის სიბნელის
დეტექტორების განლაგების გეგმა

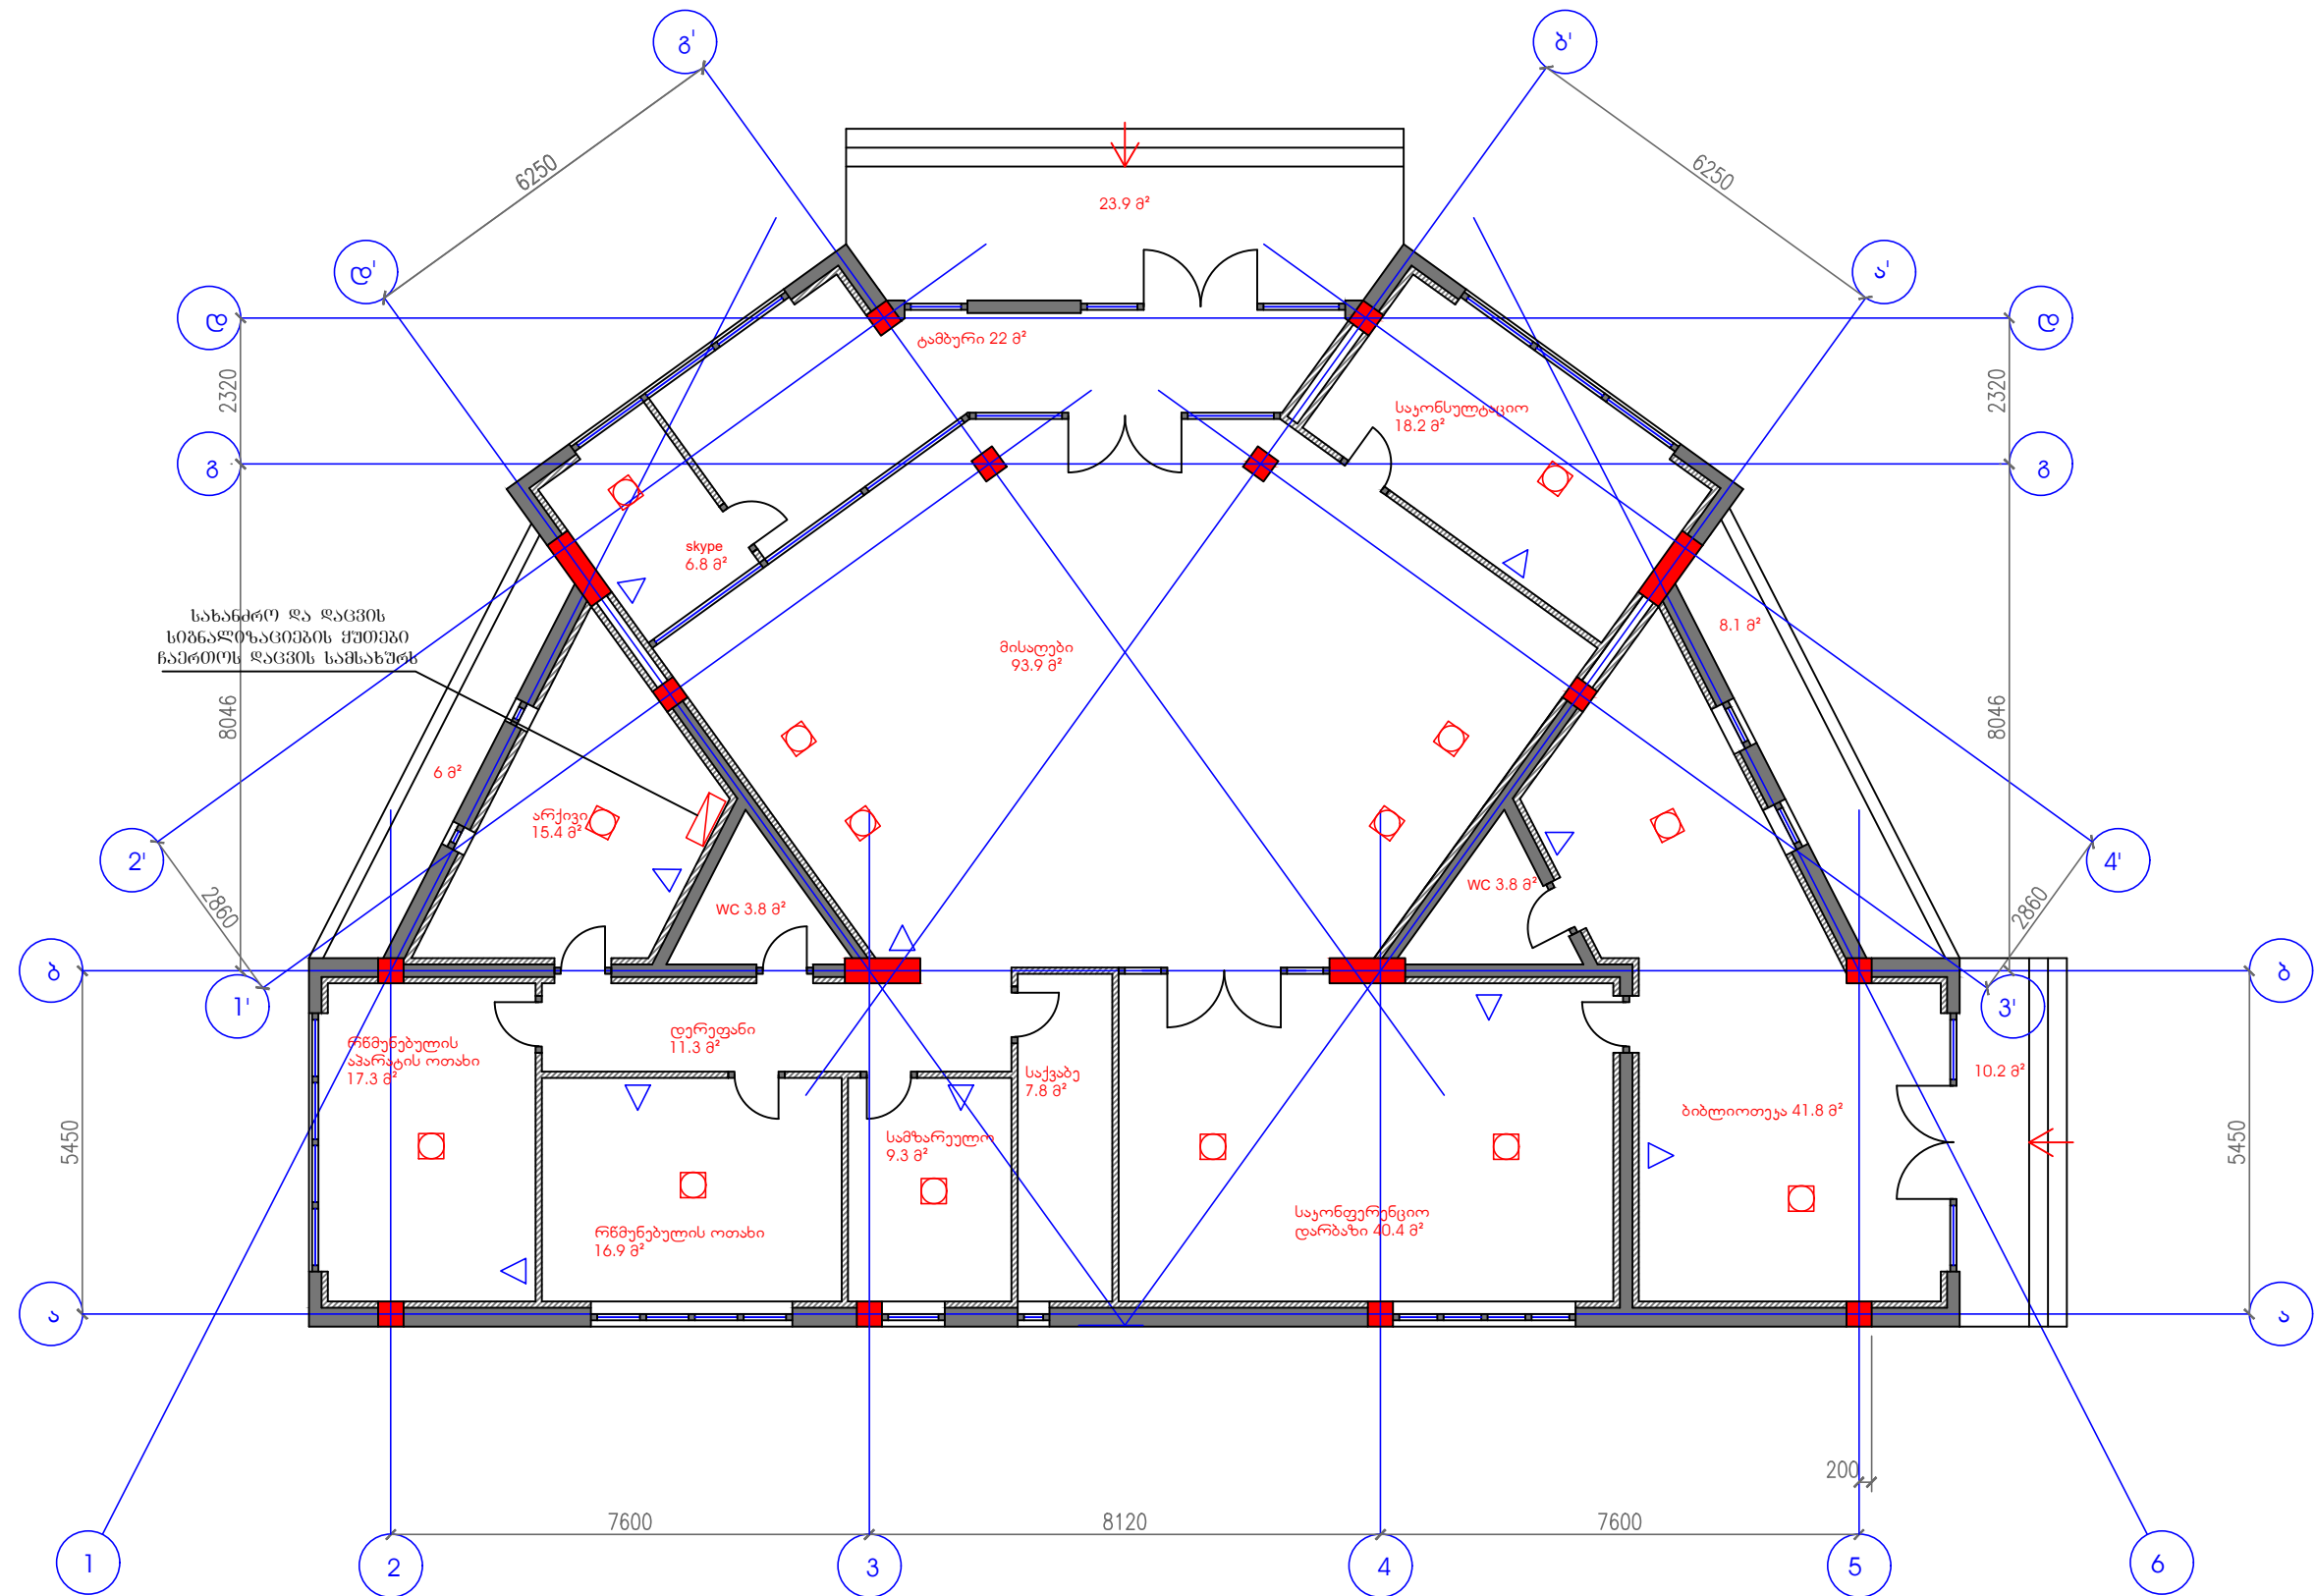

- კვანძის დეტექტორი
- მომართვის დეტექტორი
- სახანძრო და ღაცვის სიბნელის სიბნელის სიბნელის

			ქ. პალატი საზოგადოებრივი ცენტრი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	სუსტი დენები		
მთ. არქიტექტორი მ. პარბაძე			სართულის გეგმა		
			თარიღი 2019 წ.		
			ფურცელი	ფურცლები	მასშტაბი