


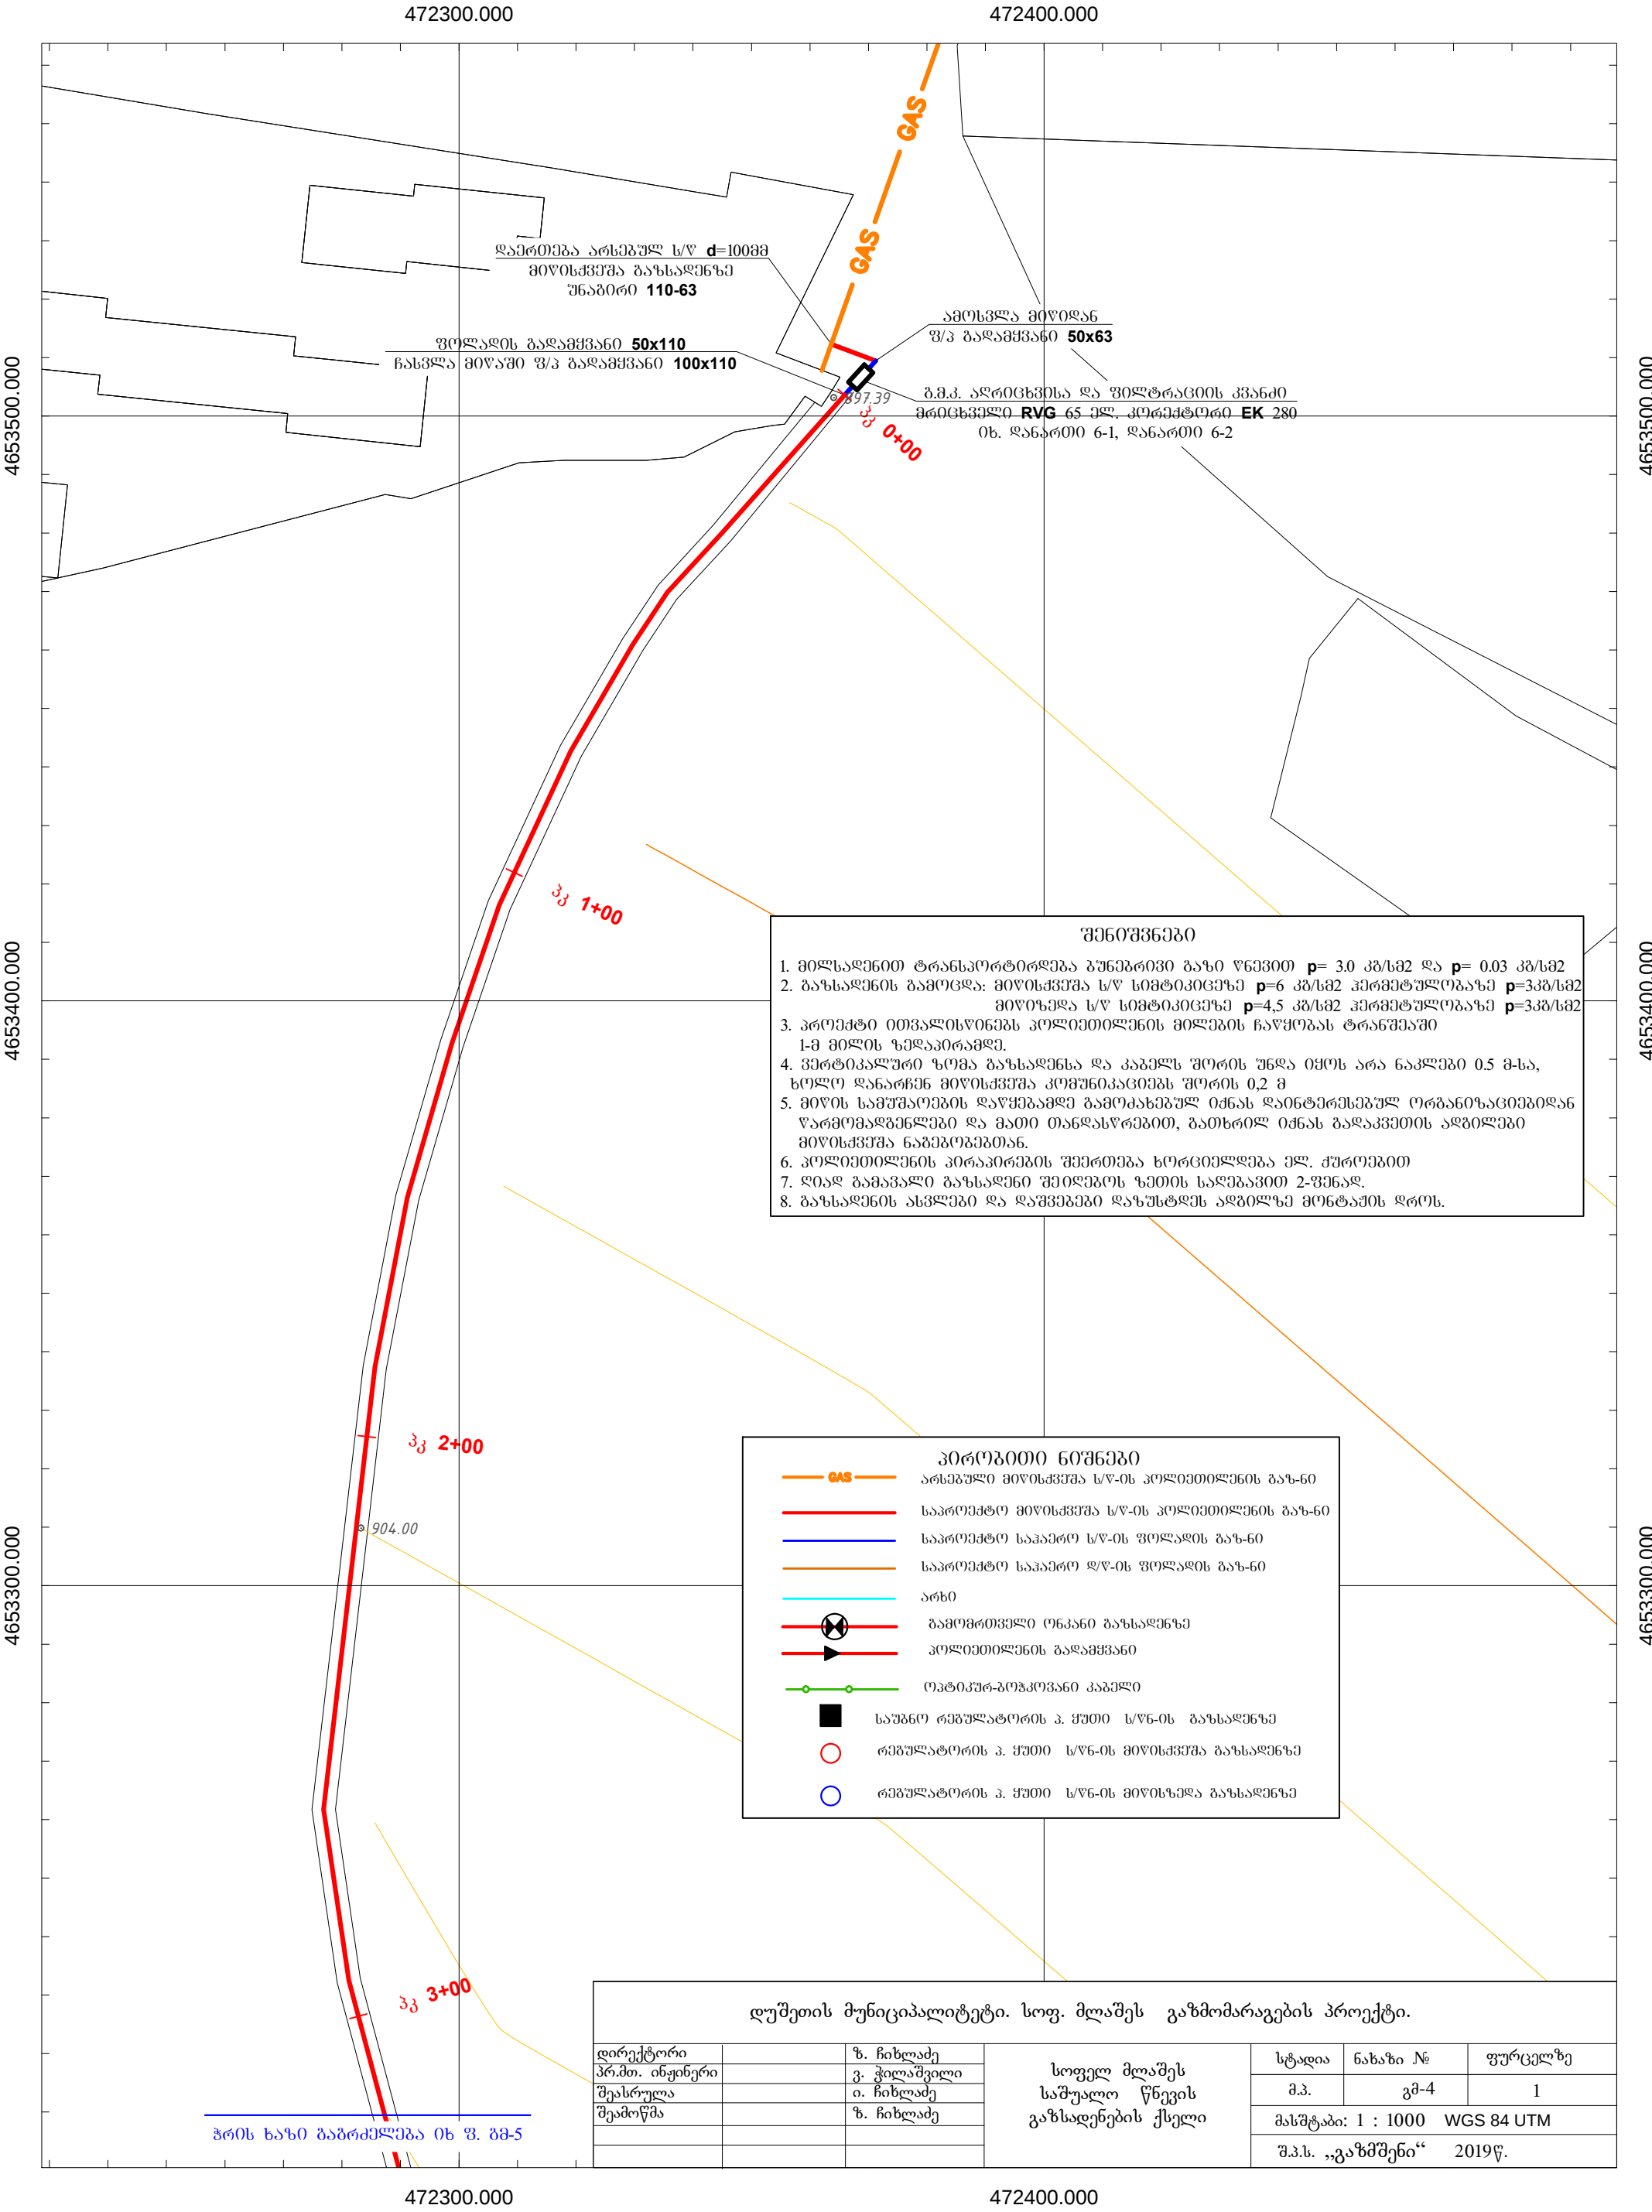

- შენიშვნები**
- მიღსაღწეოთ ტრანსპორტირდება გუნებრივი გაზი წნეხით $p = 3.0$ კგ/სმ² და $p = 0.03$ კგ/სმ²
 - გაზსაღწეოს გამომცემი: მიწისქვეშა ს/წ სიღრმეები $p = 6$ კგ/სმ² პერმეაბილუბაზე $p = 3$ კგ/სმ² მიწისქვეშა ს/წ სიღრმეები $p = 4.5$ კგ/სმ² პერმეაბილუბაზე $p = 3$ კგ/სმ²
 - პროექტი ითვალისწინებს პოლიეთილენის მიწისქვეშა ტრანსპორტის ხაზის გაყვას
 - პროექტი ითვალისწინებს მიწისქვეშა გაზსაღწეოს და კაბელს შორის უნდა იყოს არა ნაკლები 0.5 მ-სა, ხოლო დანარჩენ მიწისქვეშა კონსტრუქციებს შორის 0.2 მ
 - მიწის საფუძვარების დაფუძნებაზე გამოცხადებულ იქნას დაინტერესებულ ორგანიზაციებიდან წარმომადგენლები და მათი თანდასწრებით, გათხრით იქნას გადამოწმებული ადგილები მიწისქვეშა ნაგებობებისა.
 - პოლიეთილენის პირაპირების შეერთება ხორციელდება ელ. ქსოვიებით
 - ლიად გამავალი გაზსაღწეო შეიღებოს ზეთის საღებავით 2-ფენად.
 - გაზსაღწეოს ასვლები და დაფუძნებები დაეფუძნებოდეს ადგილზე მონტაჟის დროს.

პირობითი ნიშნები

- **GAS** — არსებული მიწისქვეშა ს/წ-ის პოლიეთილენის გაზ-ნი
- საპროექტო მიწისქვეშა ს/წ-ის პოლიეთილენის გაზ-ნი
- საპროექტო საკაბელო ს/წ-ის ფოლადის გაზ-ნი
- საპროექტო საკაბელო დ/წ-ის ფოლადის გაზ-ნი
- არხი
-  — გამომართველი ონკანი გაზსაღწეოზე
-  — პოლიეთილენის გადამცემი
-  — ოპტიკურ-გოჭოვანი კაბელი
-  — საუბრო რეგულატორის კ. ქუთი ს/წ-ის გაზსაღწეოზე
-  — რეგულატორის კ. ქუთი ს/წ-ის მიწისქვეშა გაზსაღწეოზე
-  — რეგულატორის კ. ქუთი ს/წ-ის მიწისზედა გაზსაღწეოზე

დუშეთის მუნიციპალიტეტი. სოფ. მლაშეს გაზომარაგების პროექტი.						
დირექტორი		ზ. ჩიხლაძე	სოფელ მლაშეს საშუალო წნევის გაზსაღწევის ქსელი	სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
პრ.მო. ინჟინერი		ვ. ჭილაშვილი		მ.პ.	გმ-4	1
შეასრულა		ი. ჩიხლაძე		მასშტაბი: 1 : 1000 WGS 84 UTM		
შეამოწმა		ზ. ჩიხლაძე		შ.პ.ს. „გაზმშენი“ 2019წ.		