

შ კ ს
„არქიმენსერვისჯგუფი“

დამკვეთი

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია


პროექტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეთში
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

20 ბათუმი 19



დირექტორი	გ.ჩოგაძე		დამკვეთი:	2019 წ		
აგენტური	გ.ჩოგაძე		ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა	სტადია	ფურც-ა	ფურც-ბი
შეასრულა			ხულოს მუნიციპალიტეტის რივეთში ასმელი წყლის სისტემის მოწეობა			
კომპ. გრაფიკა	გ.ჩოგაძე		სიტუაციური გეგმა აეროფოტო	შპს „არქიმენსერვისჯგუფი“		

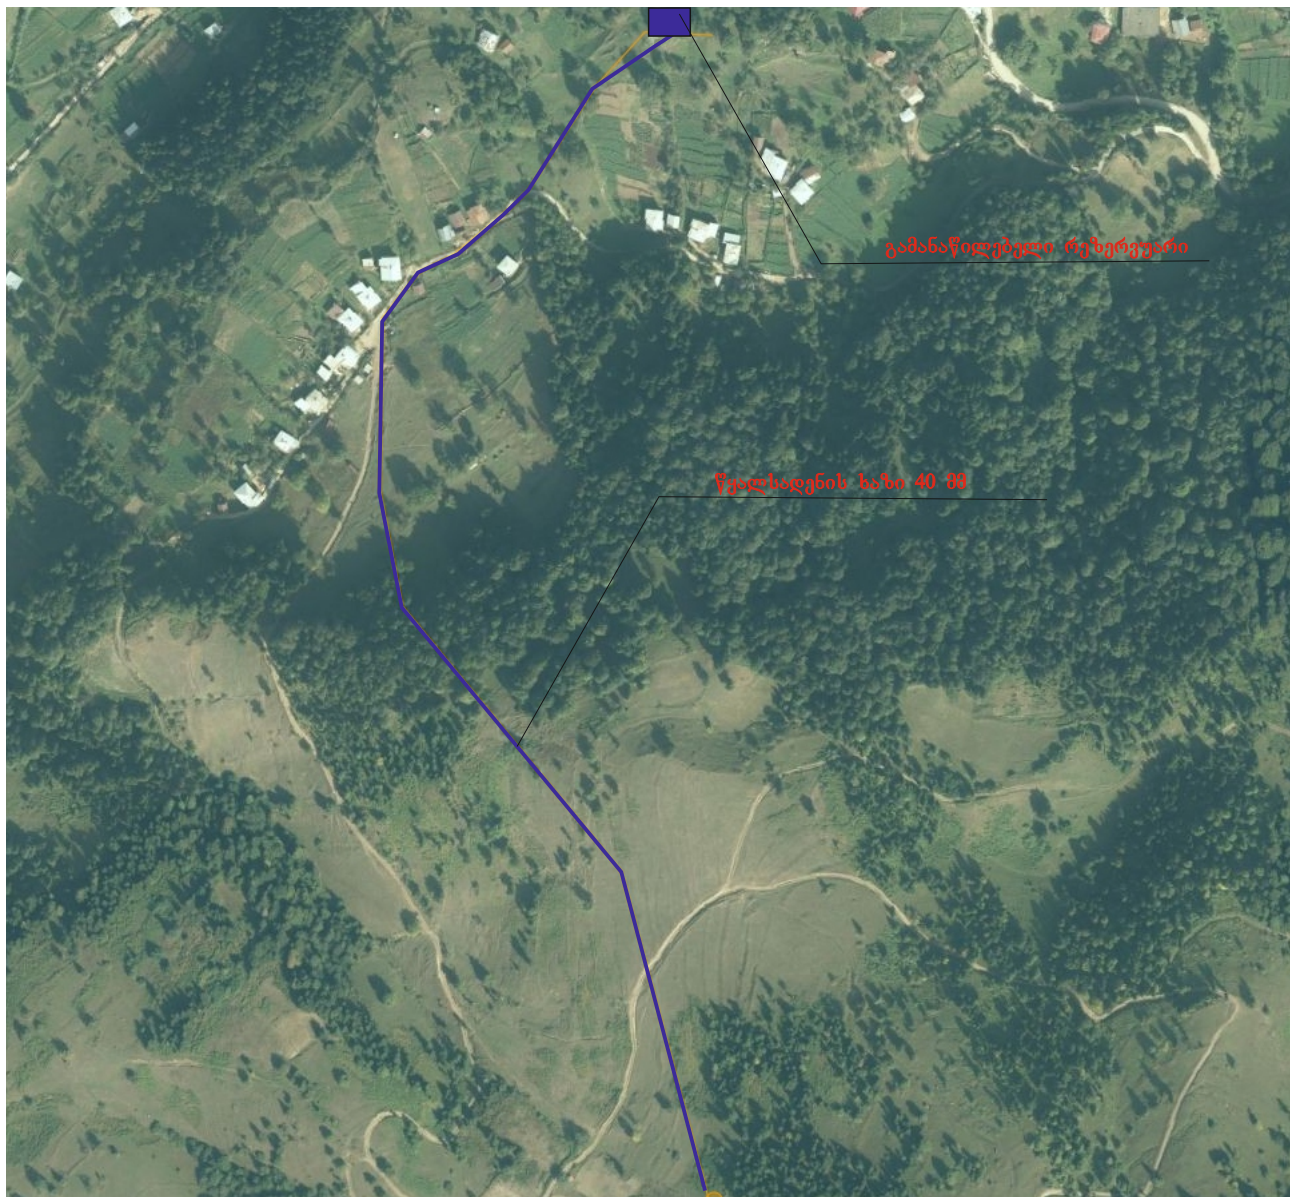

დირექტორი	გ.ჩოგაძე		დამკვეთი:	2019 წ		
			ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა			
ავტორი	გ.ჩოგაძე		ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთში	სტადია	ფურც-ა	ფურც-ბ
შეასრულა			ასმელი წყლის სისტემის მოწყობა			
კომპ. გრაფიკა	გ.ჩოგაძე		წყალსადენის გეგმა -1	შპს „არქიმენსერვისჯგუფი“		



— მოსაწეობი მილსადენი - 40 მმ -2500 მ
 პლასტმასის მილი d40(3,7) მმ PE-100 SDR-11 PN-16 L=2500 მ


საჭაერო კვანძი d15- 30 ადგილზე
 წყალგამშვები კვანძი d50- 1 ადგილზე

ვანტუზი - 2 ც

დირექტორი	გ.ჩოგაძე		დამკვეთი:	2019 წ		
			ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა			
აგტორი	გ.ჩოგაძე		ხულოს მუნიციპალიტეტის რივეთში	სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
შეასრულა			ასმელი წყლის სისტემის მოწეობა			
კომპ. გრაფიკა	გ.ჩოგაძე		წყალსადენის გეგმა -2	შპს „არქიმენსერვისჯგუფი“		



დირექტორი	გ.ჩოგაძე		დამკვეთი:	2019 წ		
ავტორი	გ.ჩოგაძე		ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა	სტადია	ფურც-ი	ფურც-ი
შეასრულა			ხულოს მუნიციპალიტეტის რივეთში ასმელი წყლის სისტემის მოწყობა			
კომპ. გრაფიკა	გ.ჩოგაძე		წყალსადენის გეგმა -3	შპს „არქიმენსერვისჯგუფი“		

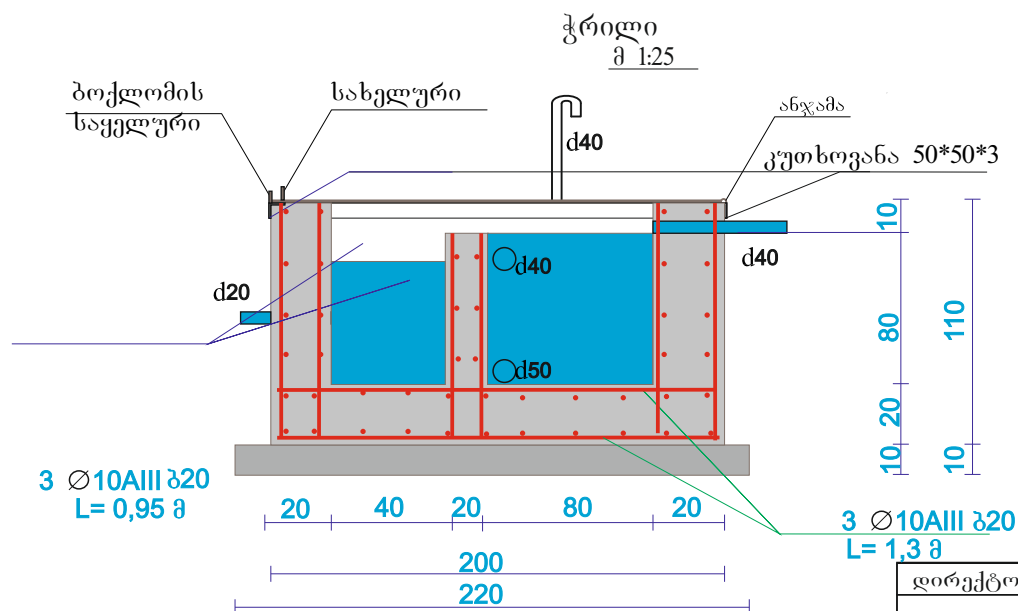


დირექტორი	გ. ჩოგაძე		დამკვეთი:			
			ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია			
შეასრულა	გ. ჩოგაძე		ზულოს მუნიციპალიტეტის რევფიში	სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბ
			სასმელი წვლის სისტემის მოწოდება			
			გამანაწილებელი რეზერვუარი	შპს „არქიმენშერვისჯგუფი“		

პაპტაშო

მ. 1:25


გეგმა

მ. 1:25

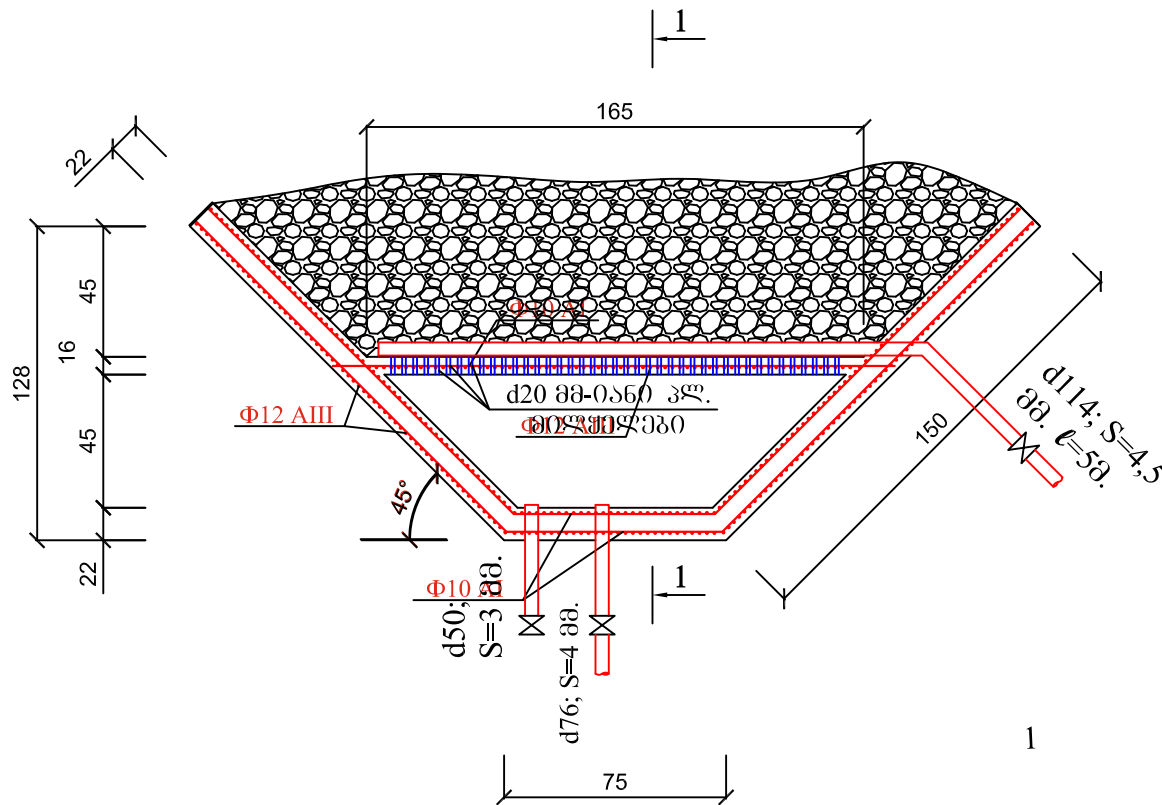

ჭრილი 1-1

მ. 1:25

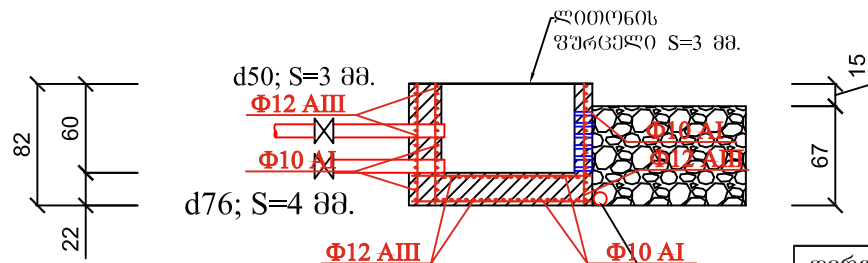

d114 მმ-იანი პაპტაშოს გაბრუნვის კვანძი d10 მმ-იანი ხვრეტებით ყოველ 5 სმ-ში გაპარვებიდან


შენიშვნა:

1. ზომები მოცემული სმ-ში.


სამშენიშვნა			
№	სამუშაოს და მასალის ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	III კატეგორიის გათხრა და ტერიტორიის გასუფთავება ხელით	მ³	1
2	რ/ზ ზღუდარისა და წყალმიმღები რ/ზ კედლის მოწყობა, წყალმიმღები კამერის ძირის ფილით B-20 ბეტონით: 7,5X0,22X0,6+3,35X0,6X0,16+(1,5+3,7)/2X1,28X0,22 მ³	მ³	1,4
ა)	A1 და A3 არმატურა	კგ.	105,5
ბ)	ფიცარი ჩამოგანული: 10,85X2X0,82X0,05	მ³	0,55
გ)	ქელი 100X100 მმ-ზე კვეთით: 1X12X2X0,1X0,1	მ³	0,16
დ)	ლარტყა 0,05X0,07 სმ-ზე: 0,05X0,07X10,85X2X3	მ³	0,14
ე)	ლურსმანი სხვადასხვა	კგ.	7
ვ)	d20 მმ-იანი პლასტმასის მიღვევლები: 0,18X200	გრძ. მ.	15
3	კაპტაუის გამრეცხი კვანძის მოწყობა d114 მმ-იანი, d10 მმ-იანი ხვრეტების მქონე ლითონის მილსადენით	გრძ. მ.	4,5
ა)	d100 მმ-იანი ურდული	კომპ.	1
ბ)	d114 მმ-იანი მიღტუნი	ცალი	1
გ)	d12 ჭანჭიკ-ქანჩი, საფენებით	ცალი	5
დ)	საფენი - d114 მმ-იანი ხვრეტით	ცალი	1
4	d76 მმ-იანი მილი წყალმიმღები კამერის გამრეცხისა და წყალდენისათვის	გრძ. მ.	10
ა)	d80 მმ-იანი ურდული	კომპ.	1
ბ)	d83 მმ-იანი მიღტუნი	ცალი	2
გ)	d10 ჭანჭიკ-ქანჩი, საფენებით	ცალი	10
დ)	d83 მმ-იანი საფენი	ცალი	2
5	d50 მმ-იანი S=3 მმ. მილი	გრძ. მ.	1
ა)	d50 მმ-იანი ურდული	კომპ.	1
ბ)	d50 მმ-იანი მიღტუნი	ცალი	2
გ)	d10 ჭანჭიკ-ქანჩი, საფენებით	ცალი	10
დ)	d50 მმ-იანი საფენი	ცალი	2
5	რივის d100-120 მმ-იანი ქვევით კაპტაუის მოწყობა: 0,67X1,2X5	მ³	2
6	მოწყობილი კაპტაუისა და წყალმიმღები კამერის კვანძებით დეზინფექცია	კომპ.	1

დირექტორი	გ. ჩოგაძე	დამკვეთი:	ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია		
შეასრულა	გ. ჩოგაძე	ხულოს მუნიციპალიტეტის რეფოში	სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
		სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა			
		სატავე ნაგებობა კაპტაუი	შპს „არქიმენშერვისჯგუფი“		

ტრანშეის ჭრილი
არასაბზაო უბანზე

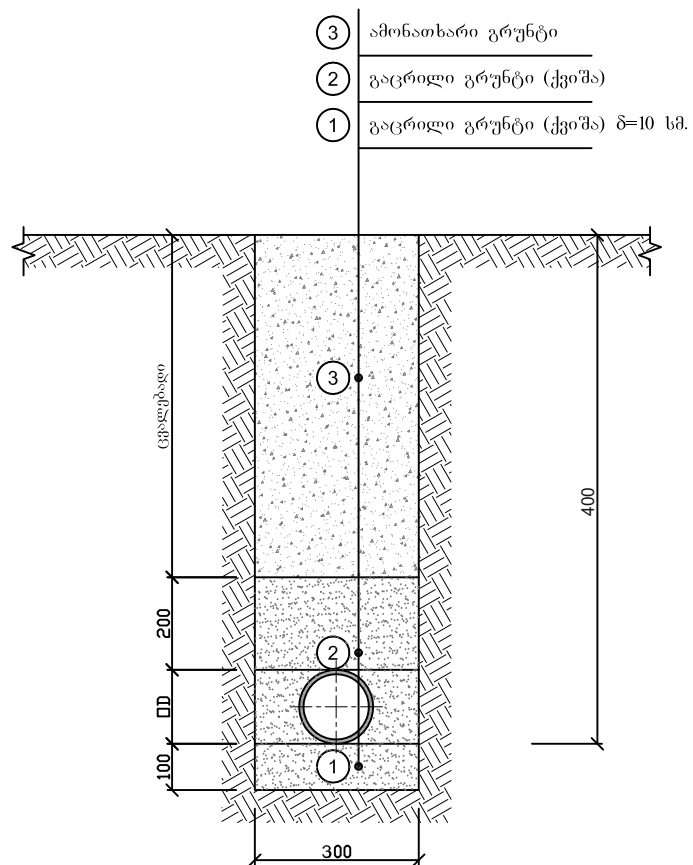

ტრანშეის ჭრილი
არასაბზაო უბანზე

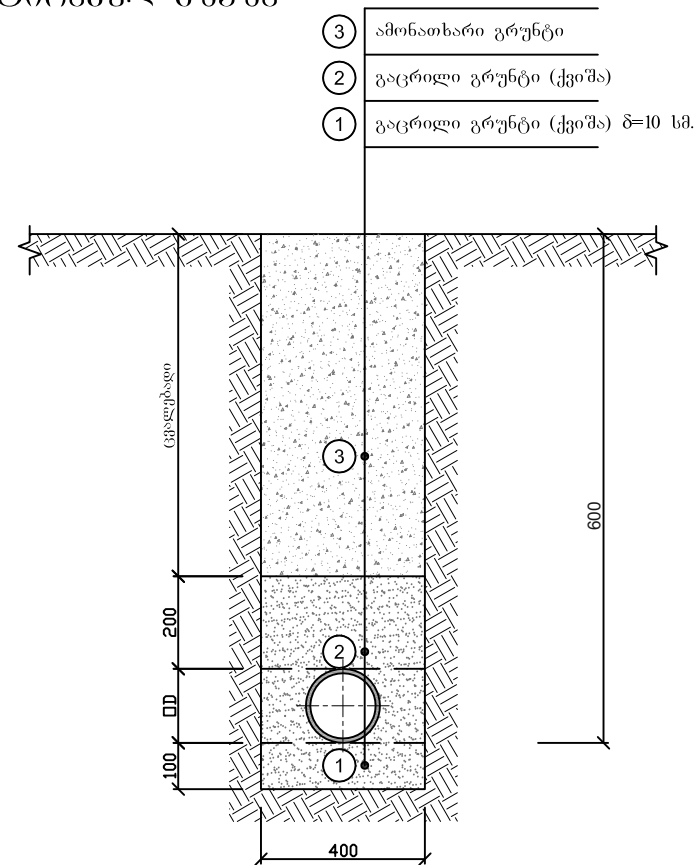

დირექტორი	გ. ჩოგაძე	დამკვეთი:	2019 წ		
შეასრულა	გ. ჩოგაძე	ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია	სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
		ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთში			
		სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა			
		ტრანშეის ჭრილები	შპს „არქიმენდერეისჯგუფი“		