

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
"ოთო"

დეფექტური აქტი

ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, ჭუაღინგის მიმდებარედ სასაფლაოს მისასვლელი გზის
ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე.

დირექტორი თ. ჭაბუკიძე მ.ჭიტაძე



თბილისი 2019 წ.

ქ. თბილისი, სამეორის რაიონ, ჰუალინგის მიმდებარედ სასაფლაოს მისასვლელი გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების დეფექტური აქტი.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
ტიპი-I				
1	საფუბელის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, დატკეპნით, ფრ. მაქს. ზომა 120მმ.	მ ³	585,6	2400მ ² ×0,2×1,22=585,6მ ³ დატკეპნის K-1,22 გათვალისწინებით.
2	საფუბელის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ-მდე.) დატკეპნით.	მ ³	302,4	2400მ ² ×0,1×1,26=302,4მ ³ .
3	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუბელის ზედა ფენაზე (0,7 ლ/მ ² -ზე)	ლიტ.	1680,0	2400მ ² -ზე
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით ნსმ.	მ ²	2400,0	
5	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუბელის ზედა ფენაზე (0,35 ლ/მ ² -ზე)	ლიტ.	840,0	2400მ ² -ზე
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 4სმ.	მ ²	2400,0	
ტიპი-II				
7	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ ³	159,9	2460მ ² ×0,1×65%=159,9მ ³ .
8	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ ³	12,3	2460მ ² ×0,1×5%=12,3მ ³ .
9	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ ³	701,1	2460მ ² ×0,3×95%=701,1მ ³ .
10	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ ³	36,9	2460მ ² ×0,3×5%=36,9მ ³ .
11	III კატეგორიის გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15კმ-ზე.	მ ³	1092,2	k=1,2 გათვალისწინებით.

12	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, დატკეპნით, ფრ. მაქს. ზომა 120მმ.	მ ³	600,2	2460მ ² X0,2X1,22=600,2მ ³ დატკეპნის K-1,22 გათვალისწინებით.
13	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ-მდე) დატკეპნით.	მ ³	310,0	2460მ ² X0,1X1,26=310მ ³ .
14	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,7 ლ/მ ² -ზე)	ლიტ.	1722,0	2460მ ² -ზე
15	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი აბეტონით სისქით 6სმ.	მ ²	2460,0	
16	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,35 ლ/მ ² -ზე)	ლიტ.	861,0	2460მ ² -ზე
17	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით სისქით 4სმ.	მ ²	2460,0	
18	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 0-70მმ. და დატკეპნა.	მ ³	146,4	800მ ² X0,15X1,22=146,4მ ³ დატკეპნის K-1,22 გათვალისწინებით.

1. საგზაო სამუშაოების დაწყებამდე საჭიროა შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ მოხდეს მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდგომარეობის შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი შეკეთება.
2. სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს წარმოშობილი ტენიკური თუ სხვა ხასიათის პრიბლეგების განხილვა, უნდა მოხდეს საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციების მიერ დამკვეთთან ერთად და ამის საფუძველზე განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებების შეტანა საპროექტო დოკუმენტაციაში.

შ.პ.ს. "ოთო"-ს
დირექტორი

შემსრულებელი

 ო.ჭიჭაძე
 ი.ჭიჭაძე






სვანდებოვნის საფარი სიხო - 10 სმ. 4860 მ²
საფარი გზის გვერდულები - 800 მ²


 ავტობიოგრაფიის საფარი მოსკო - 101ა.

 საფარი უბის გვერდულები

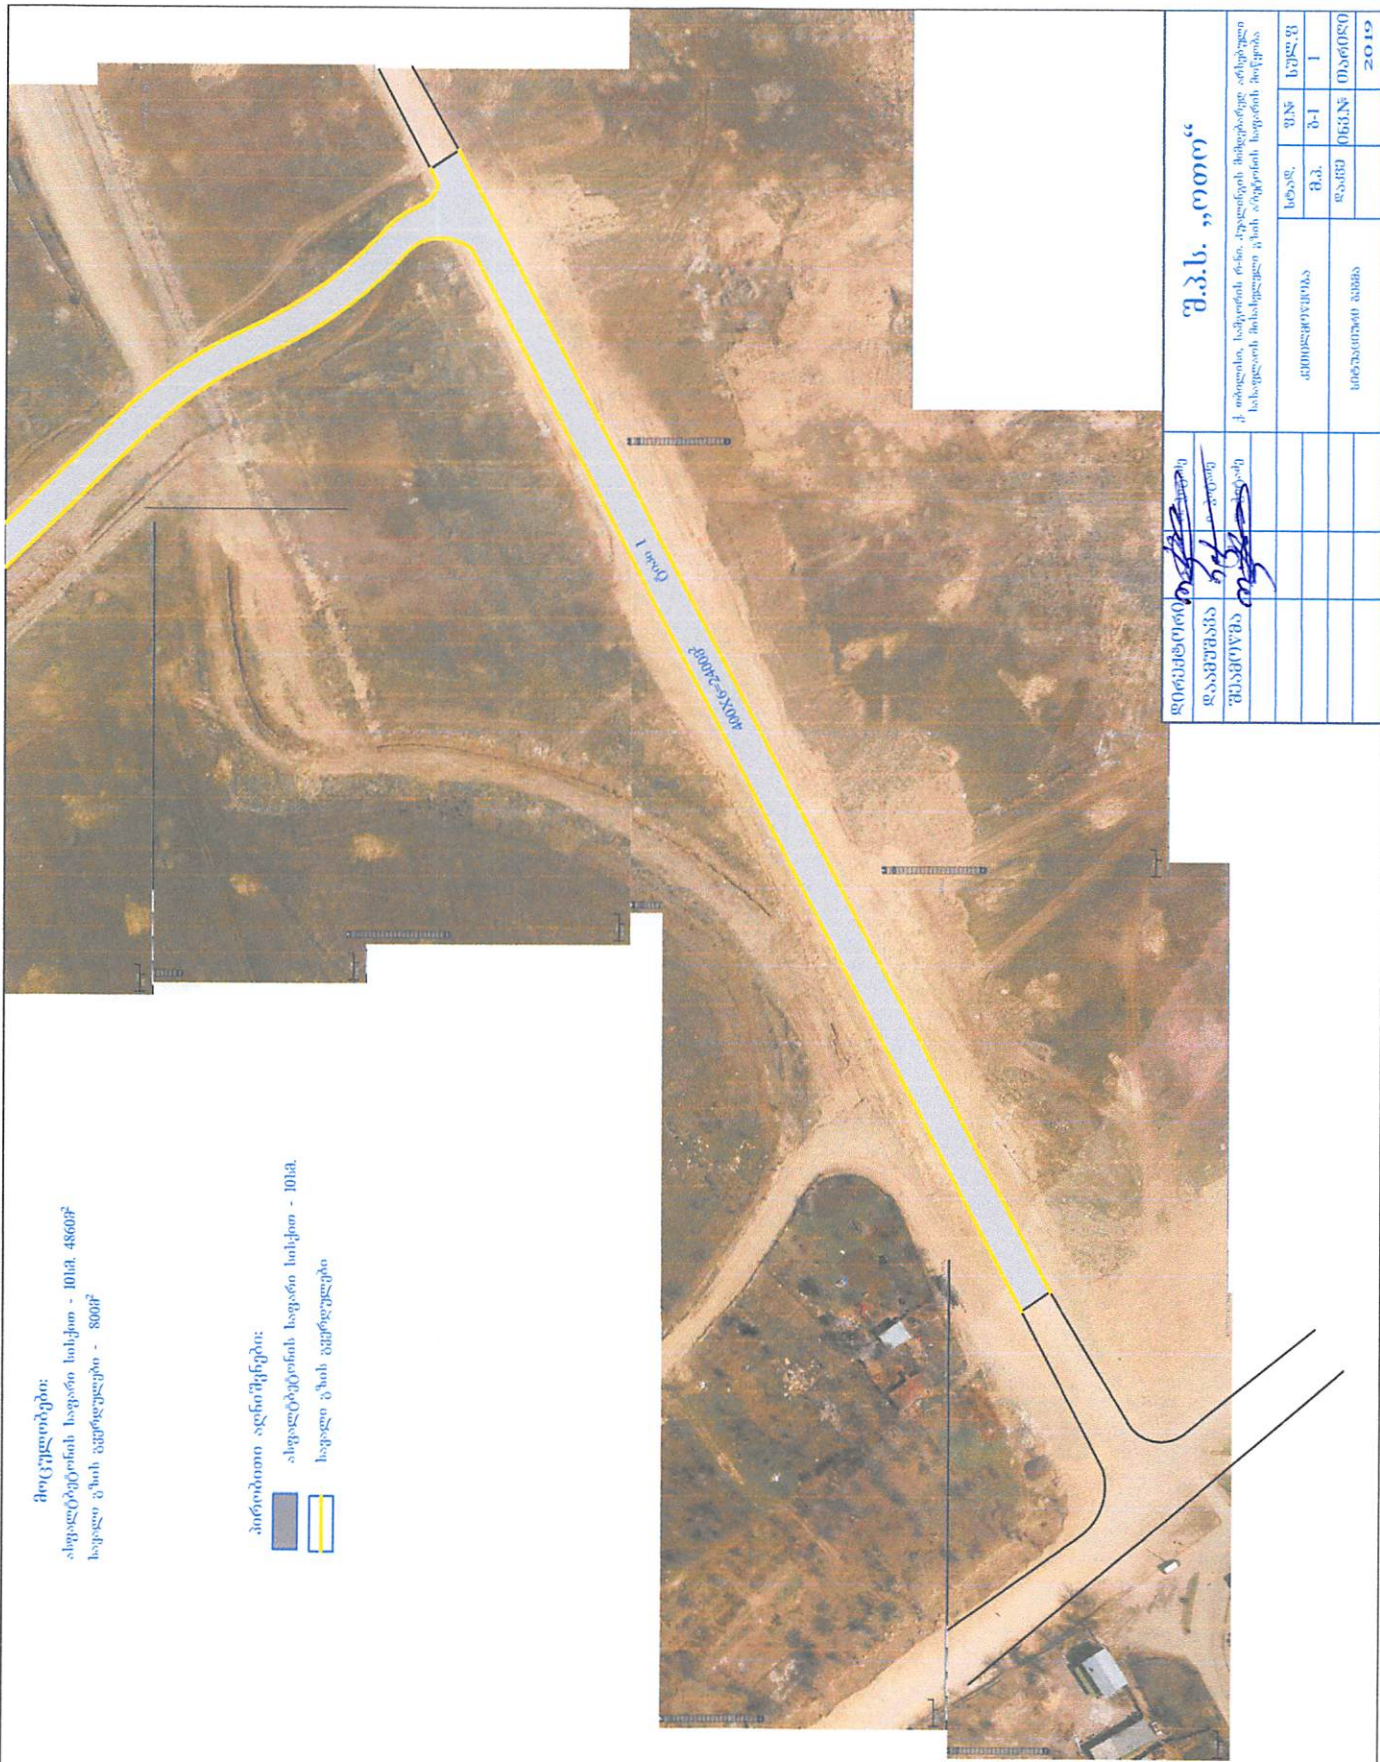

၁၃.၆. “တတလ”

[illegible]

საქონლის მფლობელის სახელი	სტადია	ფურცელი	საგვამო
	33	ბ-1	1

053.N	053.N	053.N
053.N	053.N	053.N