


№2- LED სანათი
(მინათება) მწვანე

გრუნტის LED სანათი - მწვანე

მოთხოვნები		
1	სანათის სიმძლავრე	36 ვატი (+/- 5 ვატი)
2	კორპუსის მასალის შემადგენლობა	მაღალი წნევით ჩამოსხმული ალუმინი
3	კორპუსი	სანათს უნდა გააჩნდეს სამონტაჟო ყუთი (ე.წ. "ჭიქა") რაშიც თავსდება სანათი. სანათის ზედაპირი გამომწვარი შუშა
4	ოპტიკის და ოპტიკის დამცავი გარსის (გამფანტველის) შემადგენლობა	პოლიკარბონატი
5	წონა (კგ) (არაუმეტეს)	7 კგ
6	დiameterი (მმ)	250მმ (+/- 50მმ)
7	სიმაღლე (მმ)	160მმ (+/- 50მმ)
8	დაცვის კლასი (IP), (არანაკლებ)	IP 67
9	გარე ზემოქმედებისგან დაცულობა (IK), (არანაკლებ)	IK10
10	სამუშაო ძაბვა ((დიაპაზონი) არანაკლებ)	100-240V
11	ფერთა ტემპერატურა	მწვანე LED
12	ფერთაგადაცემის კოეფიციენტი (CRI) (არანაკლებ)	70
13	სიმძლავრის კოეფიციენტი (არანაკლებ)	0,9
14	მუშაობის გარემო ტემპერატურა (მინიმალური დიაპაზონი)	(-40C) - (+50C)
15	სანათის ოპტიკური ნაწილი, ნათების გაშლა	30-45 გრდ.
16	კაბელის შესაერთებელი (შესაყვანი) გლანდის დაცვის მაჩვენებელი	IP 68
17	სანათის სამუშაოს ხანგრძლივობა (არანაკლებ) L70B50 35C მონაცემებით	50 000 სთ
20	სანათიდან გამომავალი მინ. ეფექტურობა (არანაკლებ)	45 ლმ/ვტ

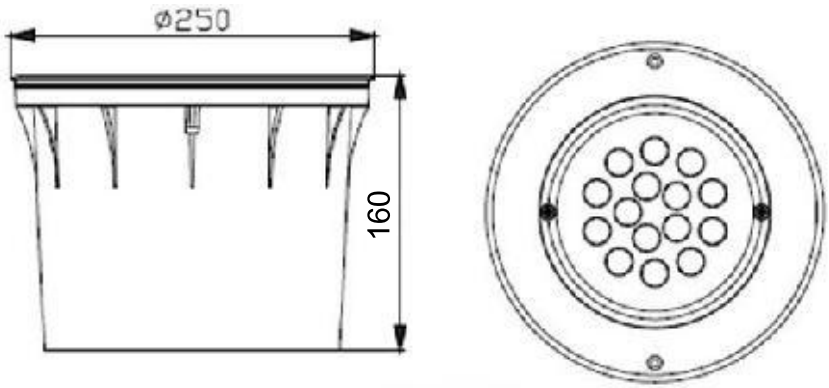

ობიექტის დასახელება		
დამკვეთი:		
ა(ა)პი "საქსელაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო"		
ობიექტის მისამართი: ქ. ბათუმი		
პროექტირება: შ.პ.ს. „ნობი-2005“ ს/კ 244685131 ქ.ნობი, ბერიას ქ. №7		
თანამდებობა	სახელი გვარი	სტამპი
არქიტექტორი	ა. გაბელია	
მთ.ინჟინერი	ლ.კვიკვირა	
დირექტორი	ს.დოღბაია	
სტადია		მ.პ
თარიღი	ფურცლის №	სულ რაოდ.