


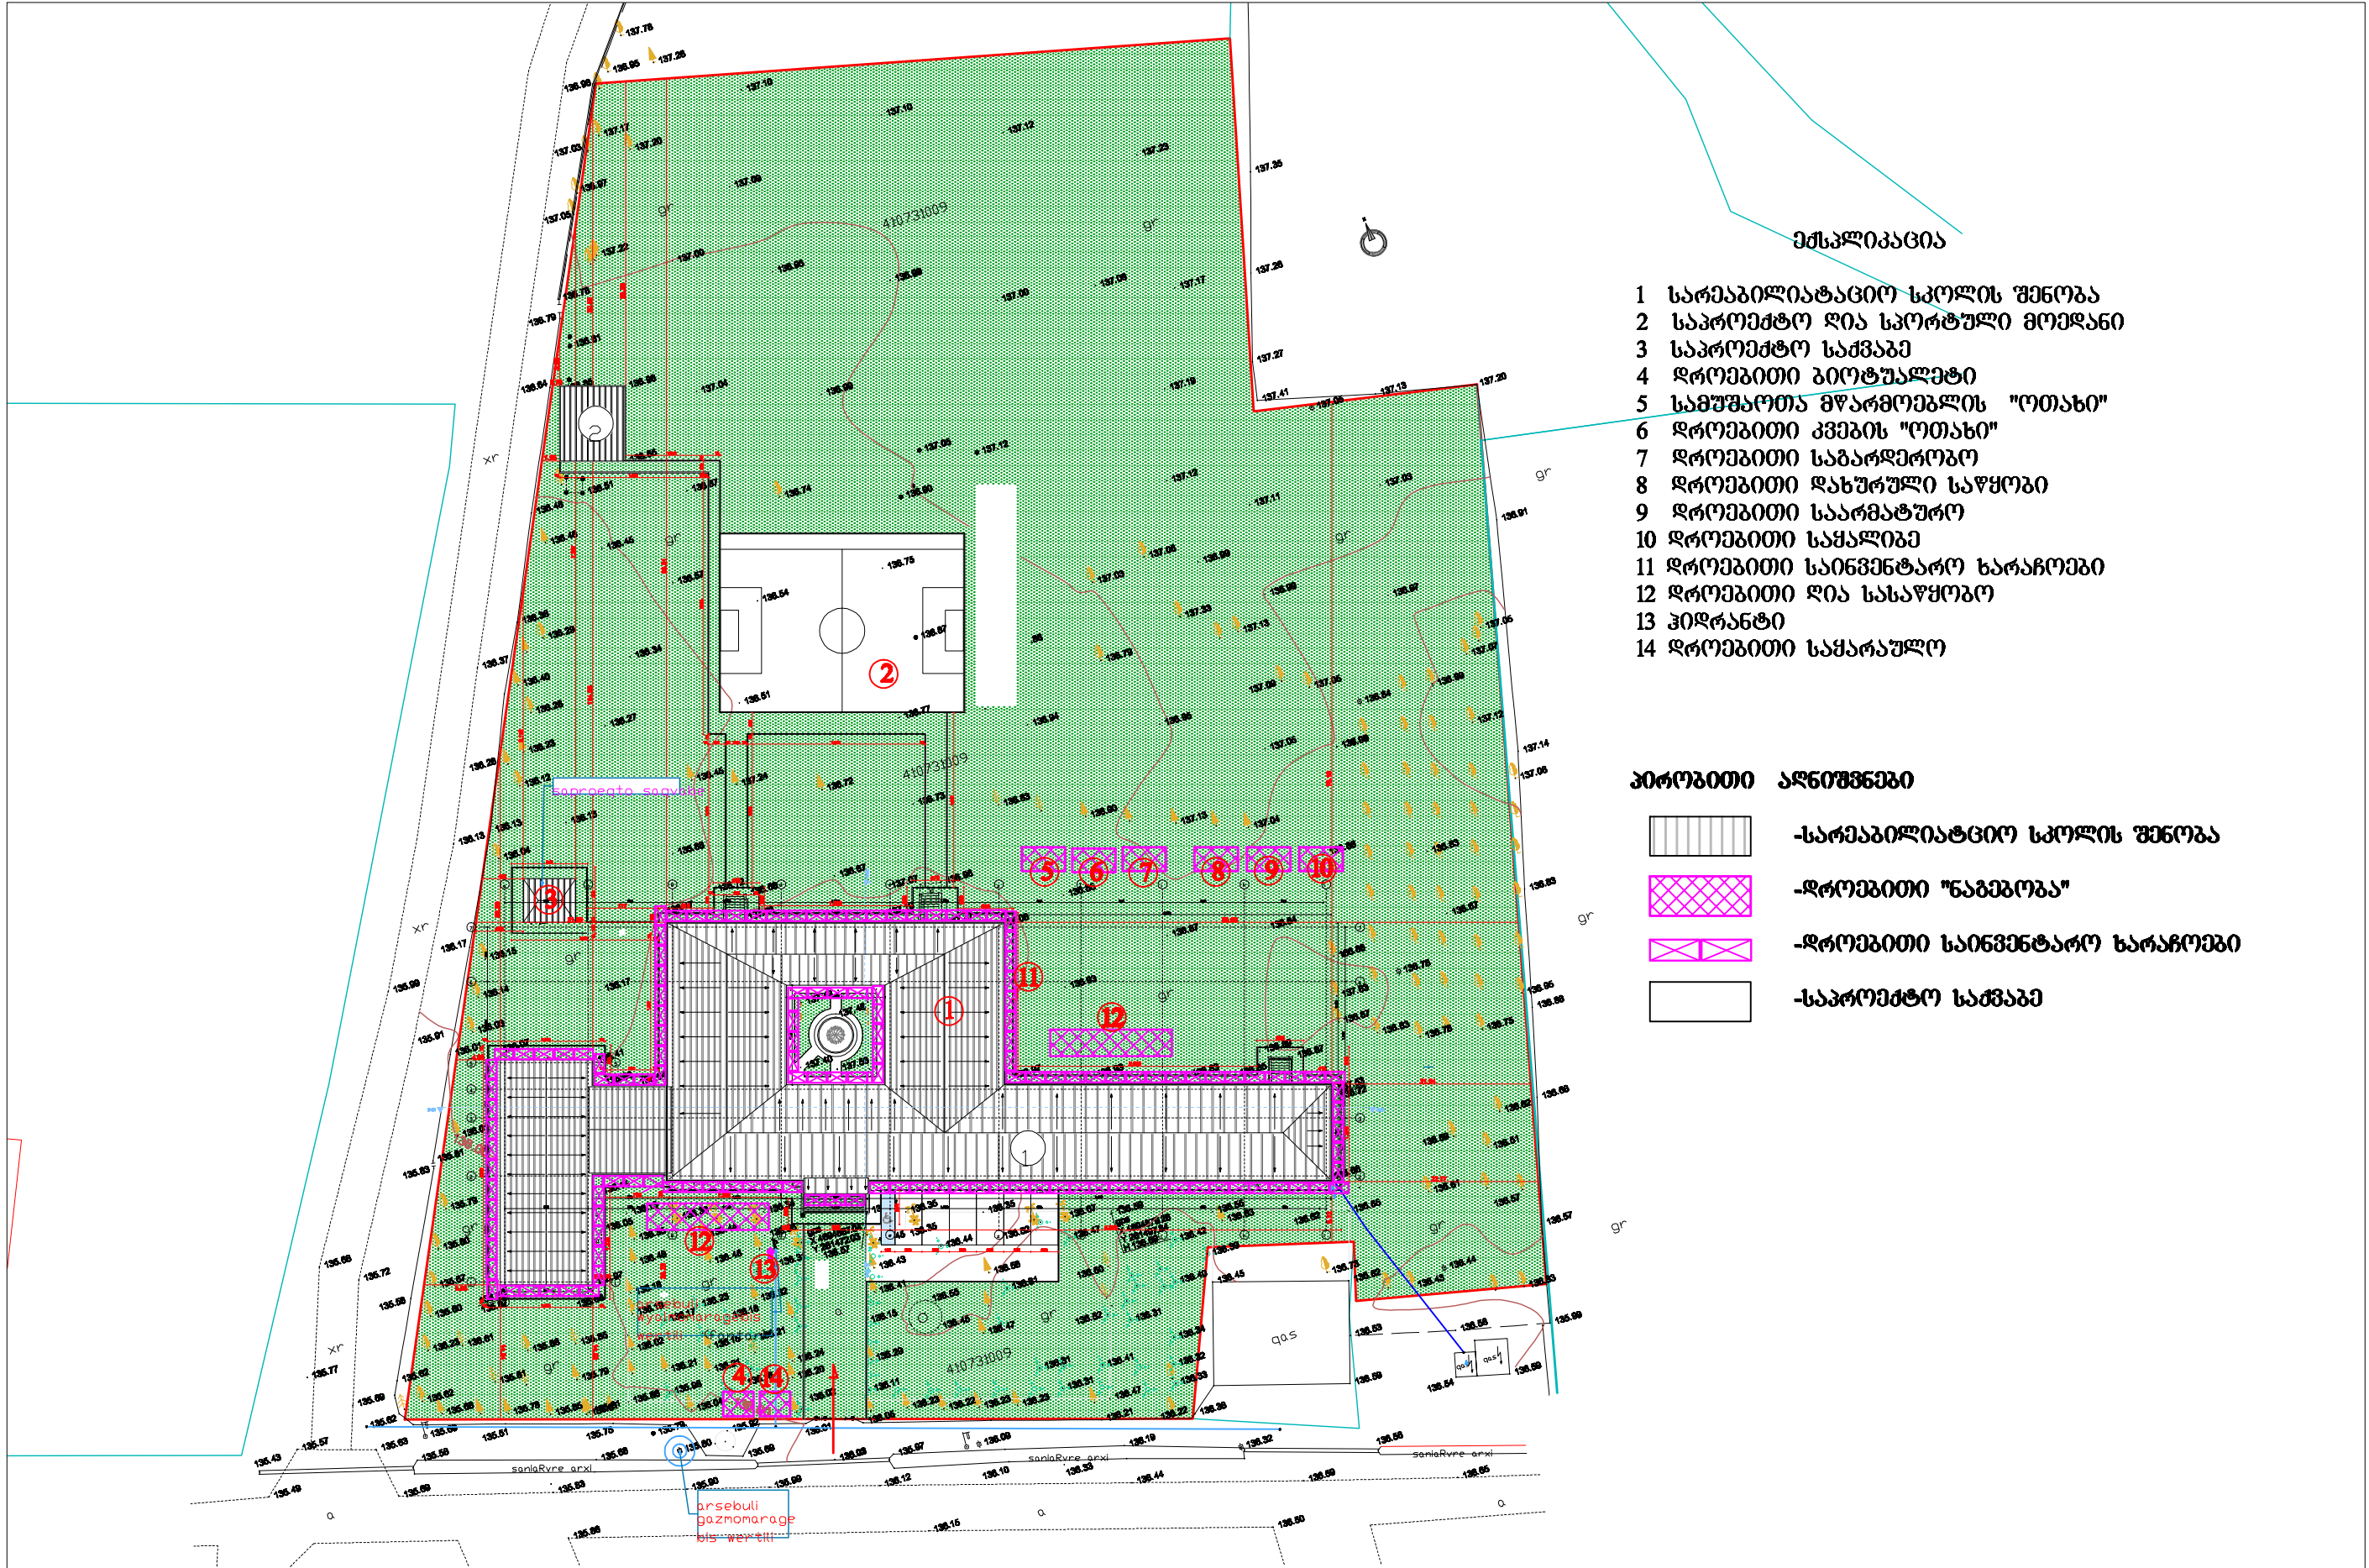

- 1 სარეაბილიტაციო სკოლის შენობა
- 2 საპროექტო ღია სპორტული მოედანი
- 3 საპროექტო საფარი
- 4 დროებითი ბიოტუალეტი
- 5 სამუშაოთა მწარმოებლის "ოთახი"
- 6 დროებითი კვების "ოთახი"
- 7 დროებითი საბარდგრო
- 8 დროებითი დახურული საფარი
- 9 დროებითი საარმატურო
- 10 დროებითი საყალიბო
- 11 დროებითი საინჟინერო ხარახოები
- 12 დროებითი ღია სასაფარი
- 13 კიბრანტი
- 14 დროებითი საყრდენი

- პროექტის აღნიშვნები
- სარეაბილიტაციო სკოლის შენობა
 - დროებითი "ნაგებობა"
 - დროებითი საინჟინერო ხარახოები
 - საპროექტო საფარი

მომხმარებელი:  MDF MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND OF GEORGIA	კონსტრუქტორი:  INDUSTRIA	პროექტის მფლობელი: პ. კვარაცხელიძე შენიშვნები: ბ. გომილაშვილი	ნაბიჯის დასახელება: სამშენებლო გეგმა თარიღი: 12.01.2020	პროექტის სახელი: სამშენებლო რეაბილიტაციის სამუშაო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაო საპროექტო და სასაწყობო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება მისამართი: მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგზაურსა სასაწყობო სკოლა	მ 1/700 ნაბიჯი: 80-1 №/ 41.07.31.009
---	--	---	---	---	---

ბ/ კალენდარული გეგმა –6 თვე

№	საშუალო ღირებულება	გაც/დღე	გაც/წთ	დღე/ცვლა	თვეები																													
					1 თვე					2 თვე					3 თვე					4 თვე					5 თვე					6 თვე				
					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
I	გოსაგზადებელი პერიოდის საშუალოები	—	—	15																														
II	საღმგონტაქო საშუალოები																																	
1	ტაქტურების წარმოების ღირებულება	177.00	22.12	30																														
2	გამტარების საწარმოების ღირებულება	1755.84	219.37																															
3	გამტარების წარმოების ღირებულება	319.20	39.90																															
4	ტაქტურების წარმოების საწარმოების ღირებულება	3118.70	389.83																															
III	ტაქტურების პერიოდის საშუალოები																																	
	გამტარების საშუალოები:																																	
1	გამტარების საშუალოები	2271.53	284.69	60																														
2	საწარმოების გონტაქტური ტაქტურების																																	
3	გონტაქტური ტაქტურების																																	
4	გონტაქტური ტაქტურების																																	
5	გონტაქტური ტაქტურების																																	
	საშუალოები:																																	
1	გამტარების გონტაქტური	45.23	5.65	2																														
2	გონტაქტური ტაქტურების გონტაქტური	6.35	0.79	28																														
3	გამტარების გონტაქტური	2081.50	260.18	52.2=26																														
4	გამტარების გონტაქტური	575.14	71.80	30																														
5	გამტარების გონტაქტური	3387.18	423.77	52.87																														
6	გონტაქტური ტაქტურების გონტაქტური	25604.55	3200.00	54																														
7	გამტარების გონტაქტური	2560.05	320.00	290.24=37																														
8	გამტარების გონტაქტური	3889.60	486.20	81.2=41																														
9	გამტარების გონტაქტური	1633.07	204.13	41																														
10	გონტაქტური გონტაქტური	505.66	63.20	13																														
11	გონტაქტური ტაქტურების გონტაქტური	2765.16	345.64	58.2=29																														
12	გონტაქტური ტაქტურების გონტაქტური	6252.41	781.55	130.22=33																														
13	გონტაქტური ტაქტურების გონტაქტური	4386.80	548.36	69.2=35																														
14	გონტაქტური ტაქტურების გონტაქტური	2447.21	305.90	31																														
15	გონტაქტური ტაქტურების გონტაქტური	—	—	—																														
16	გონტაქტური ტაქტურების გონტაქტური	91.54	11.44	4																														
	გამტარების საშუალოები																																	
1	გამტარების საშუალოების გონტაქტური	180.64	22.58	8																														
2	საწარმოების განტაქტურების გონტაქტური	530.15	66.26	17																														
3	ტაქტურების განტაქტური	1074.69	134.33	34																														
4	გონტაქტური ტაქტურების განტაქტური და ტაქტურების გონტაქტური	3103.74	387.96	39																														
IV	საშუალოები ნაბრის გაცემა	—	—	—																														
V	საშუალოების საშუალოები	—	—	—																														

მარტვილის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნაგვაზაოს საჯარო სკოლა

ტექნიკური პირობების მოსაპოვებლად საჭირო სიმძლავრეები

- 1) წყლის მილგაყვანილობის, შენობასთან დაერთების დიამეტრი-d50
- 2) კანალიზაციის მილგაყვანილობის დიამეტრი-d160
- 3) ბიოგანწმენდის მოცულობა 46მ³
- 4) დენის ხარჯი-75 კВт
- 5) ქვების ხარჯი-მეთანი-20,64 მ³/ს -პროპზნი-15,11 კგ/ს