

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში წყლის პროექტები,

24. ჭივჭავი

მონიტორინგის ანგარიში: სამელიორაციო სათავე კვანძი საჭიროებს მოდერნიზაციას ხშირ შემთხვევებში ექსლუატაციის დროს როცა ნაგებობა ვერ ატარებს ხარჯს მოსარწყავად.

საპროექტო ღონისძიებები: ამ ეტაპზე არსებული რესურსებით უნდა მოეწყოს ღარი დამაწყნარებელი რეზერვუარით და დამლექით რომელიც უზრუნველყოფს წყლის შედარებით გაწმენდას და ნაკადის მიზანმიმართულ მიწოდებას მიწებში.

სამომავლო გეგმები: სამომავლოდ შესაძლებელია მოეწყოს მეორე ღარის ტიპის სალექარი რითიც გაუმჯობესდება სარწყავი სისტემის ფუნქციონირება.

33. ჭივჭავი 12 000 ლარი (-358ლ)=11 641.2ლ

N	შესასრულებელი სამუშაო	განზომილება	მოცულობა
1	IV კატ.გრუნტის დამუშავება ხელით იქვე მიყრით	მ³	5.1
2	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სამშენებლო მოედნამდე მისასვლელად	მ³	32,149
3	ბეტონის წყალმიმღების ამოჭრა კუთხსაჭრელით და ამონგრევა პნევმოჩაქურით წყალმიმღების ღარის მომზადება 0.9X0.6 კვეთით	მ³	1.62
4	გრუნტის მოსწორებაადგილობრივი გრუნტის დაყრა ხელით და მოტკეპნა სალექარი დამაწყნარებელი ღარისთვის	მ³	7.2
5	სალექარი დამაწყნარებელი ღარის დაბეტონება B25 F100 W2	მ³	7,4
6	სალექარი დამაწყნარებელი ღარის არმირება d=8მმ A500c A-III	გრძ.მ/კგ	1486/583.3
7	სალექარი დამაწყნარებელი ღარის არმირება d=6მმ B500c A-I	გრძ.მ/კგ	36.5/8. 2
8	გლინულა d=3მმ	კგ	12.5
9	საექსპლუატაციო ბილიკების დაბეტონება 3ც (1.0X0.6 მ)	მ³	0.27
10	ბილიკების არმირება d=6მმ B500c A-I	გრძ.მ/კგ	56/12.43
11	სიღრმული დამცველი		
12	ფოლადის 4მმ სისქის ფურცლოვანა	მ²/კგ	0.2
13	კუთხოვანა 40X40X4მმ	გრძ.მ/კგ	4.2/10.2
14	ზოლოვანა 40X4მმ	გრძ.მ/კგ	0.2/0.26
15	გვერდითა წყალსაგდები ფარი 4მმ სისქის ფურცლოვანა	მ²/კგ	0.2
16	კუთხოვანა 40X40X4მმ	გრძ.მ/კგ	2.1/5.1

17	ფარის შტოვი d=32მმ მილი 3.0მმ სისქის	გრძ.მ/კგ	3/6.42
18	უხეში ცხაური		
19	კუთხოვანა 40X40X4მმ	გრძ.მ/კგ	4.2/10.2
20	არმატურის ღეროები 15ც d=10მმ B500c A-I	გრძ.მ/კგ	9.0/5.6
21	წმინდა ცხაური		
22	კუთხოვანა 40X40X4მმ	გრძ.მ/კგ	1.1/2.7
23	ზოლოვანა 40X4მმ	გრძ.მ/კგ	24.2/30.4
24	ფოლადის ღერო d=10მმ	გრძ.მ/კგ	0.6/0.4
25	d=160 მმ საკეტის დემონტაჟი ხელახალი მონტაჟი	ცალი	1

სალექარი დამაწყნარებელი ღარის არმატურის სპეციფიკაცია

სალექარი კამერა	N	პოზ.	კლასი	კონფიგურაცია ერთეულის სიგრძე (მ)	რაოდ.	ერთ. წონა	საერთ.სიგრძე	საერთ.წონა
პანდუსი	1	1	d=8მმ A500c A-III	2.24	93	0.39	208.32	81.2448
	2	2	d=8მმ A500c A-III	1.45	58	0.39	84.1	32.799
	3	3	d=8მმ A500c A-III	4.3	13	0.39	55.9	21.801
	4	4	d=8მმ A500c A-III	4.3	13	0.39	55.9	21.801
	5	5	d=8მმ A500c A-III	2.16	53	0.39	114.48	44.6472
	6	6	d=8მმ A500c A-III	0.8	30	0.39	24	9.36
	7	7	d=8მმ A500c A-III	1.68	30	0.39	50.4	19.656
	8	8	d=8მმ A500c A-III	1.28	30	0.39	38.4	14.976
	9	9	d=8მმ A500c A-III	1.55	22	0.39	34.1	13.299
	10	10	d=8მმ A500c A-III	2.33	13	0.39	30.29	11.8131
წყალმიმღები	11	11	d=8მმ A500c A-III	2.15	13	0.39	27.95	10.9005
	12	13	d=8მმ A500c A-III	0.75	72	0.39	54	21.06
	13	14	d=8მმ A500c A-III	0.68	72	0.39	48.96	19.0944
	14	15	d=8მმ A500c A-III	1.4	36.2	0.39	50.68	19.7652

15	16	d=8მმ A500c A-III	3.75	28	0.39	105	40.95
						982.48	383.1672

საღებარი დამაწყნარებელი ღარის არმატურის სპეციფიკაცია


N	პოზ.	კლასი	კონფიგურაცია ერთეულის სიგრძე (მ)	რაოდ.	ერთ. წონა	საერთ.სიგრძე	საერთ.წონა
16	17	d=6მმ B500c A-III	1.4	14	0.222	19.6	4.3512
17	12	d=6მმ B500c A-III	1.3	13	0.222	16.9	3.7518

36.5 8.103


საღებარი დამაწყნარებელი ღარის საექსპლუატაციო ბილიკის არმატურის სპეციფიკაცია

N	პოზ.	კლასი	კონფიგურაცია ერთეულის სიგრძე (მ)	რაოდ.	ერთ. წონა	საერთ.სიგრძე	საერთ.წონა
16	17	d=6მმ B500c A-III	0.95	6	0.222	5.7	1.2654
17	12	d=6მმ B500c A-III	0.55	10	0.222	5.5	1.221


11.2 2.4864

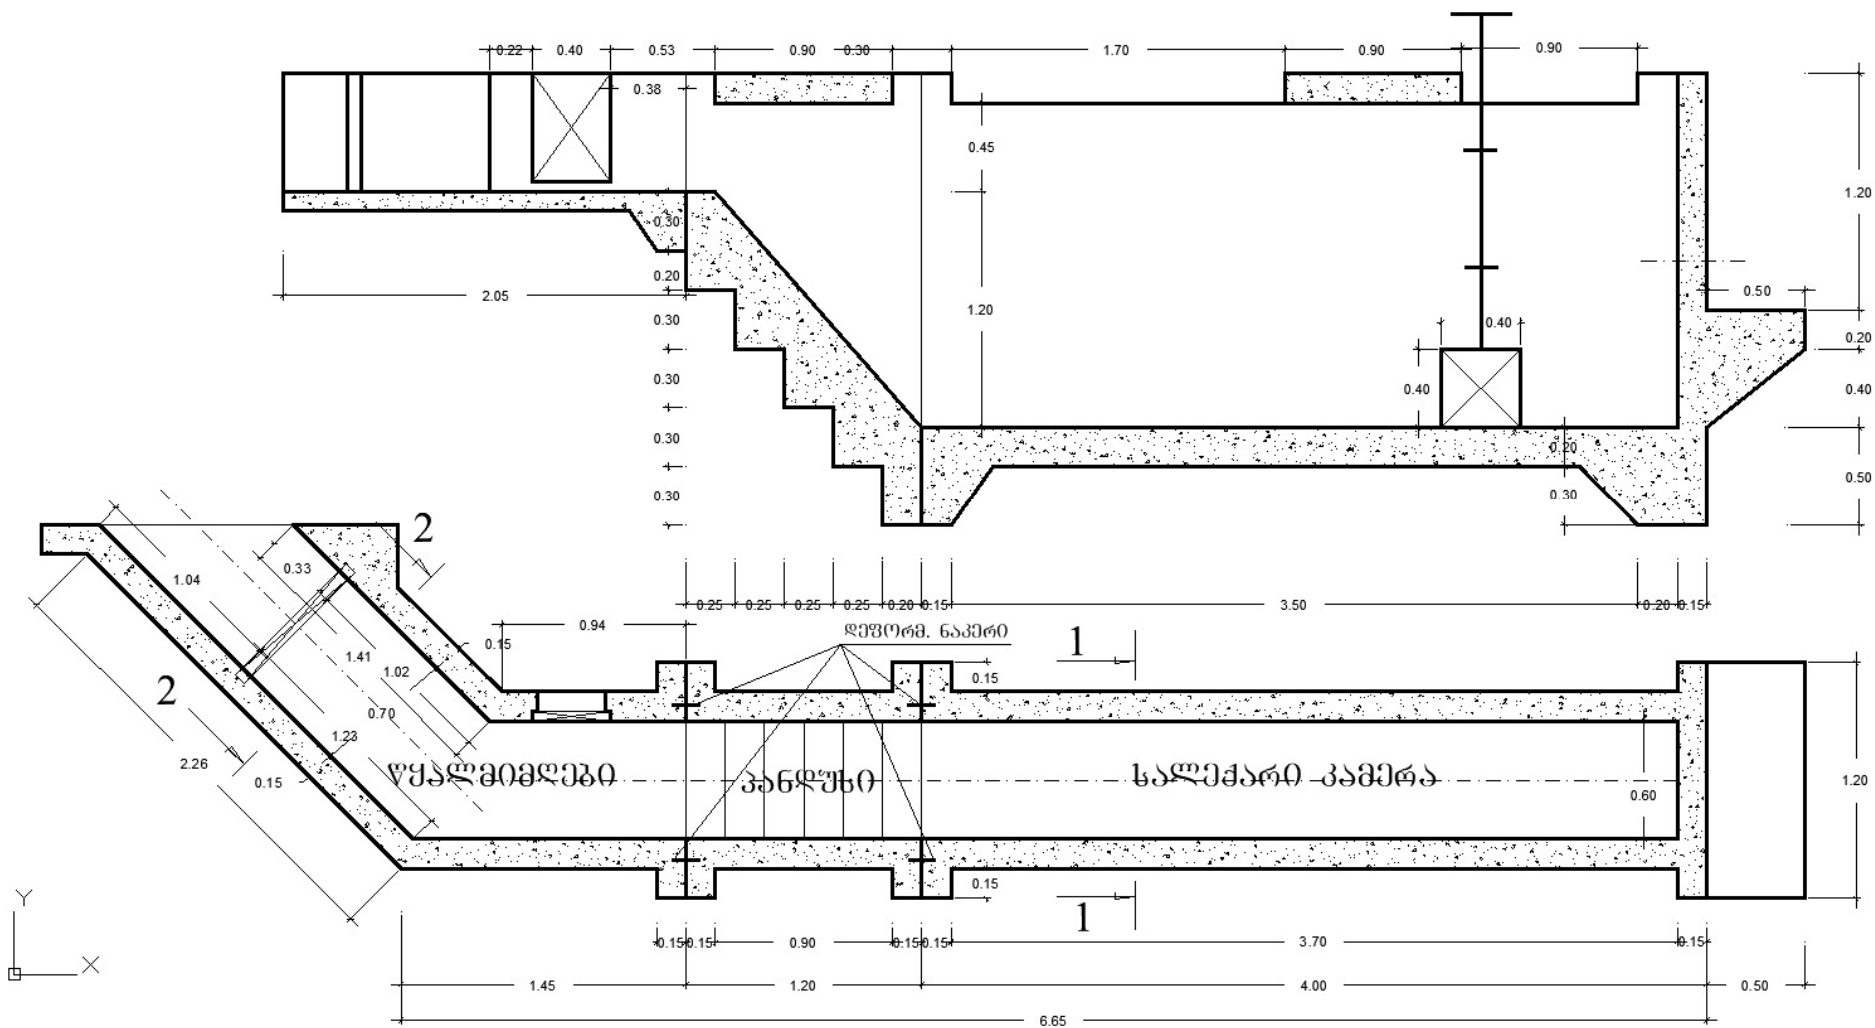


333000 1-1

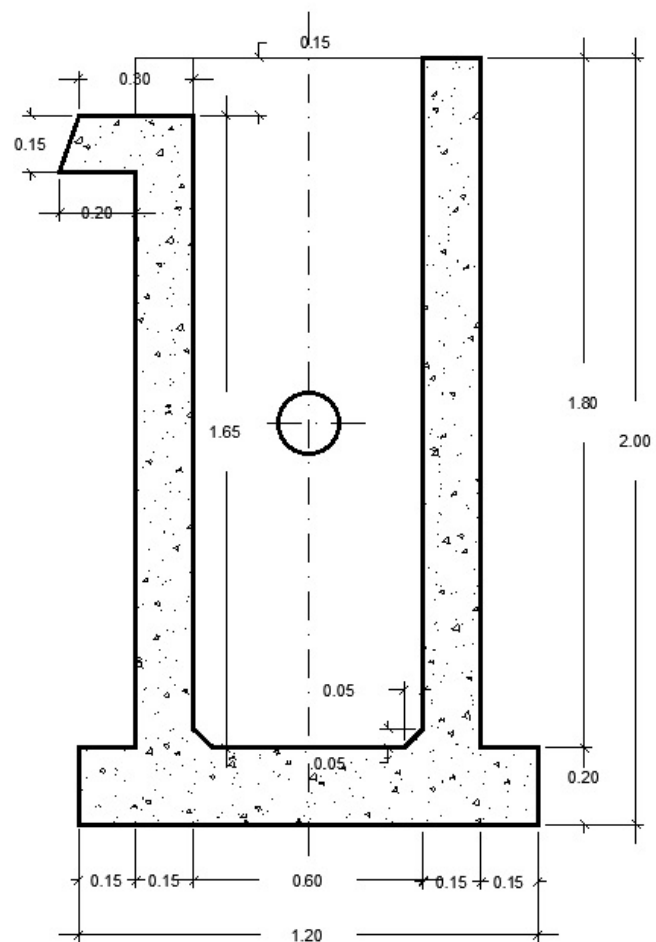






333000 2-2

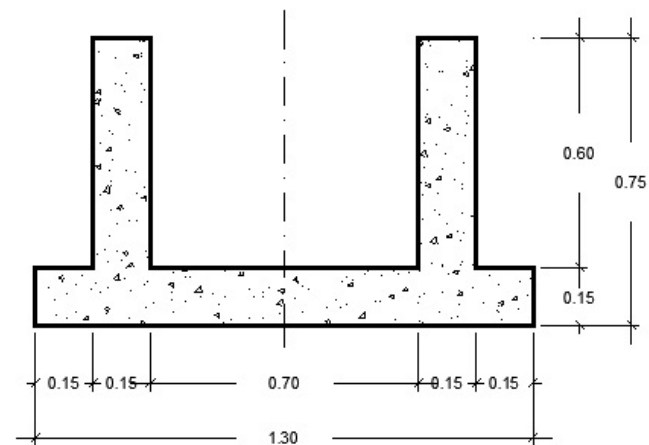

საღმებრი კამერა

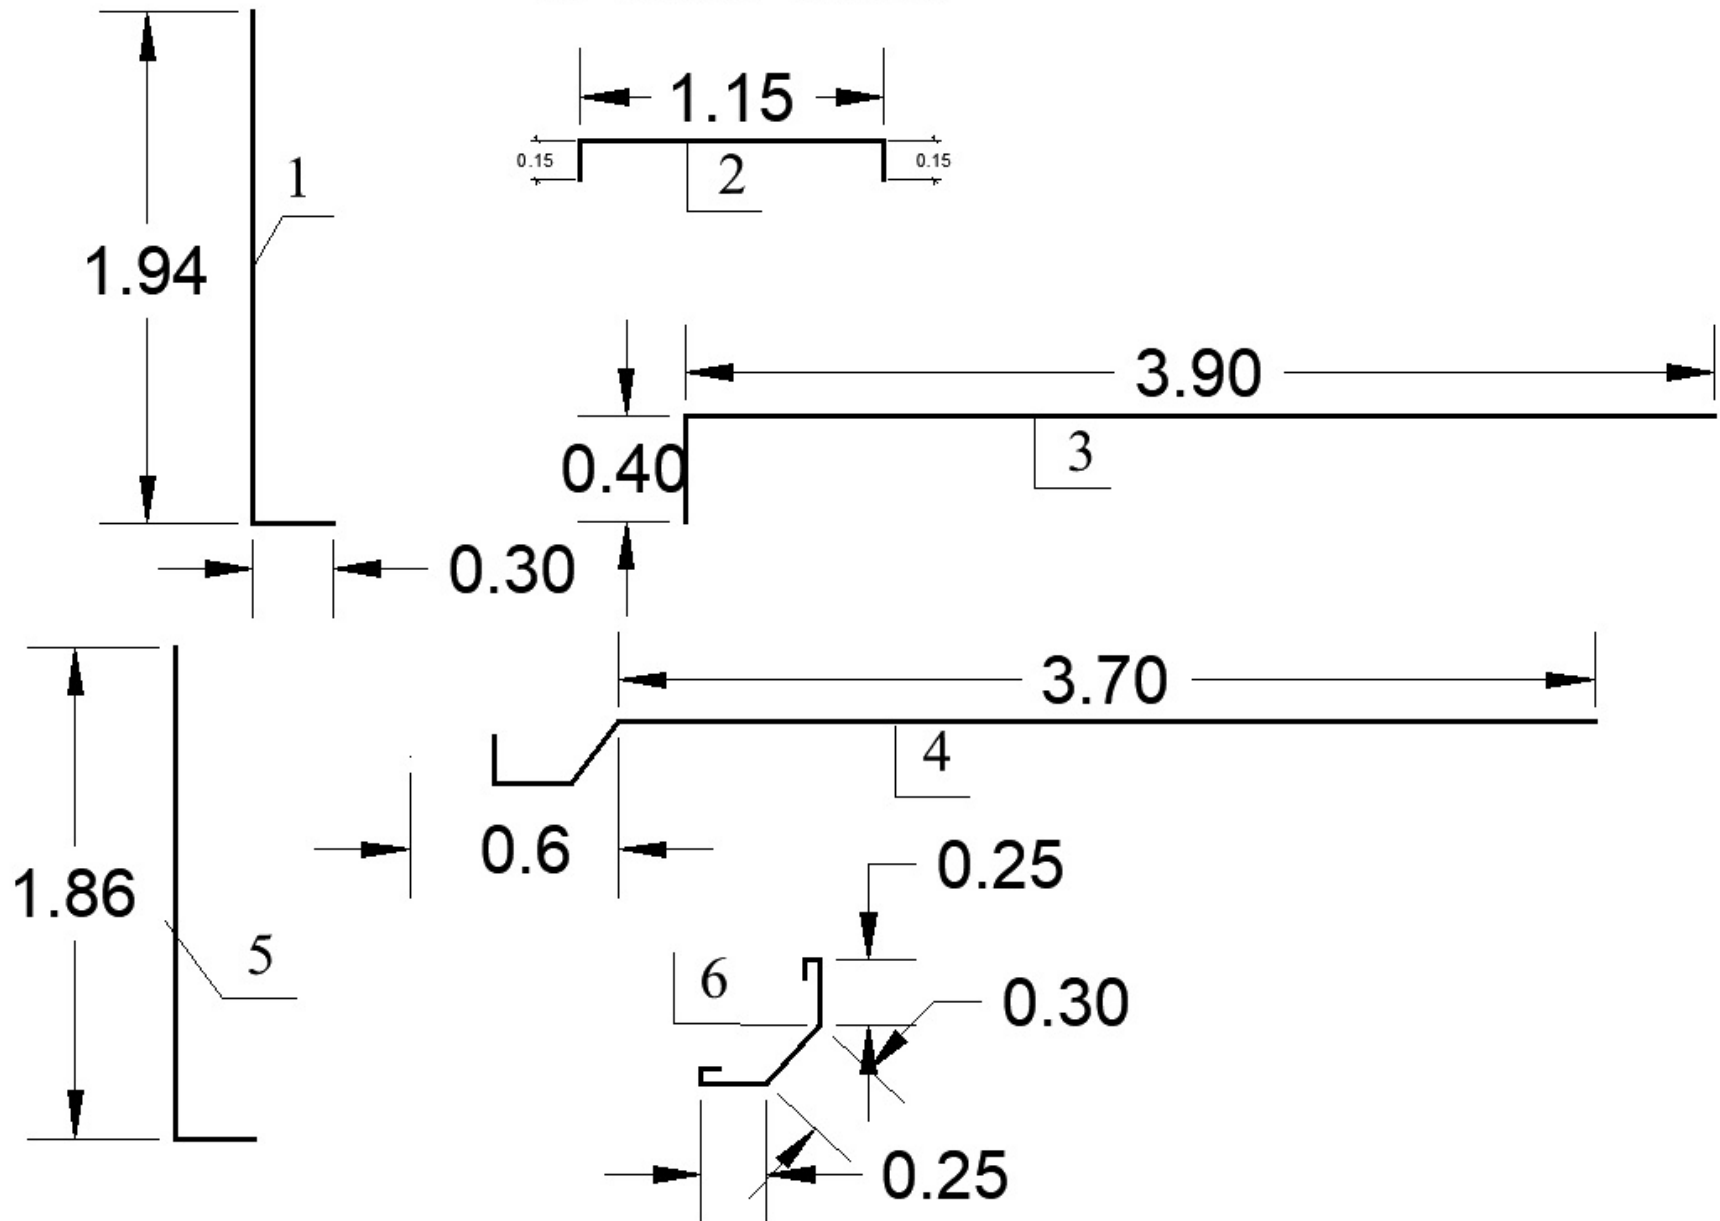

პანდუსი

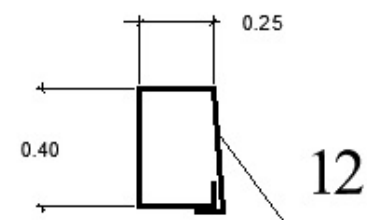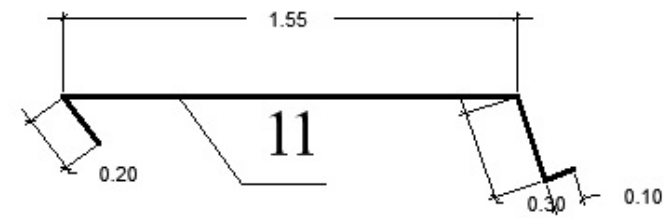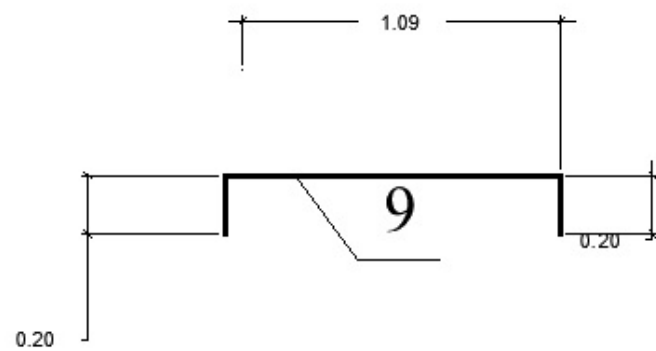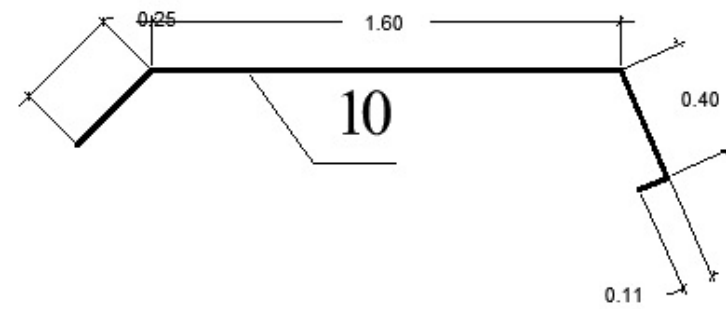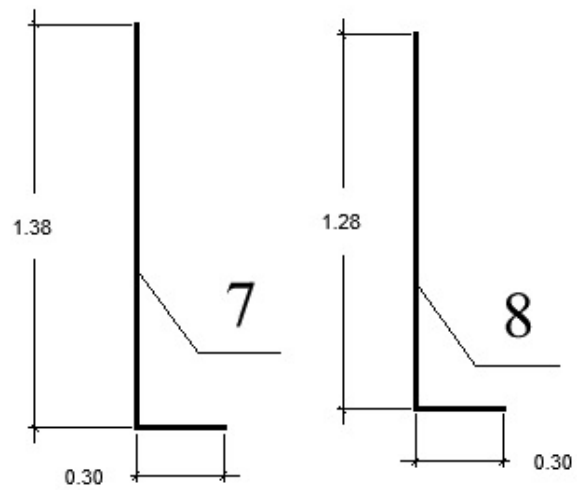

წყალმომღები

